

# Rapport sur le Prix et la Qualité des Services

Eau Potable  
Assainissement Collectif  
Assainissement Non Collectif

- Année 2017 -



Syndicat Départemental d'Adduction d'Eau Potable  
et d'Assainissement de Lot-et-Garonne



# Obligations réglementaires

- Loi Barnier du 2 février 1995
- Code Général des Collectivités Territoriales  
« le maire présente au Conseil Municipal, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à son assemblée, un Rapport sur le Prix et la Qualité des Services publics d'eau et d'assainissement. »



## Délai :

En cas de transfert de tout ou partie des compétences à un EPCI :

- Le Président de l'EPCI présente à l'assemblée :

**→ 30 SEPTEMBRE**

- Saisie des indicateurs sous SISPEA

**→ 15 OCTOBRE**

- Le Maire ou Président d'EPCI-FP présente le rapport à son conseil

**→ 31 DECEMBRE**



# Service de l'eau potable

247 communes


Régie :

Porte des Landes

Saur : Brame,  
Nord de  
Marmande,  
Nord du Lot,  
Sud du Lot

Véolia Eau :  
Mas d'Agenais,  
Tournon,  
Sud d'Agen  
(Albret), Penne  
Saint Sylvestre,

Bias et Villeneuve  
sur Lot  
(Agur 2018)

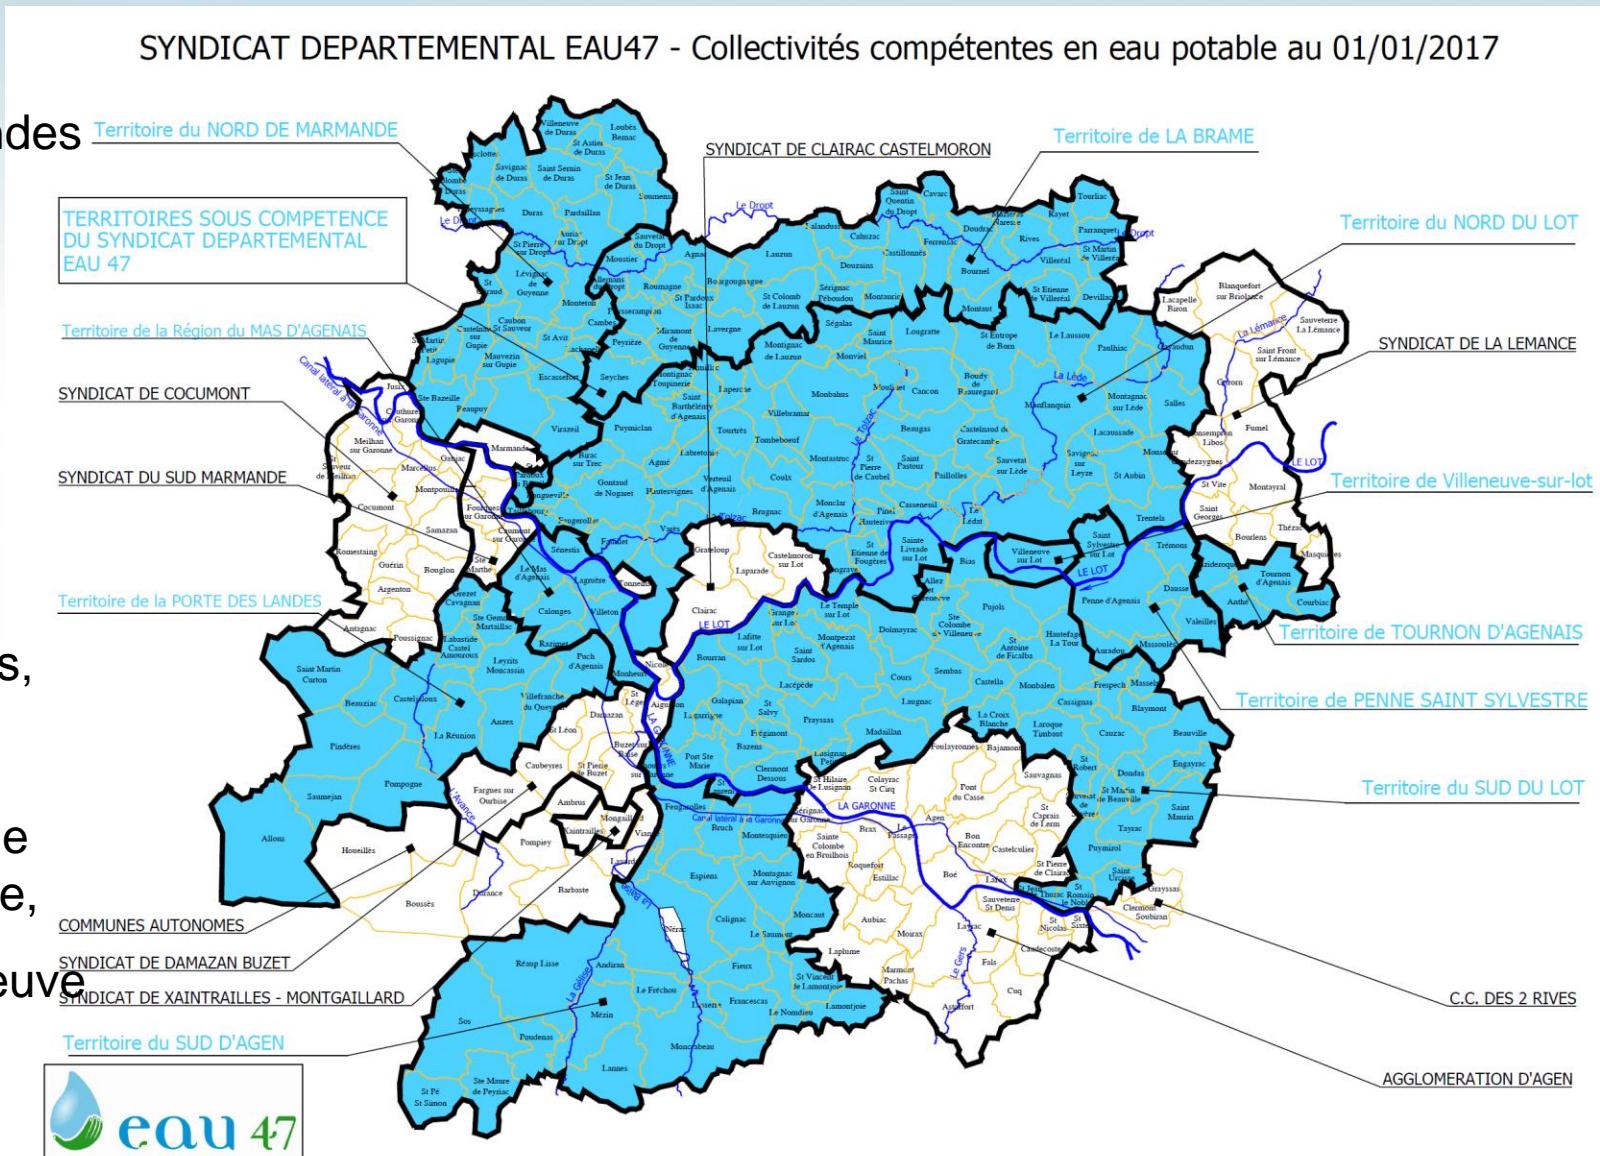

# Service de l'eau potable

1. Indicateurs techniques
2. Indicateurs financiers



# 1. Ressources : 29 captages

## ■ 21 forages profonds

Brame : Forages de Cougouille, Maurillac, Marchepin

Mas d'Agenais : Forage de Mouliot

Nord du Lot : Forages de Bayssac, Malaret, St Pierre,  
Savignac, Gardelle

Nord de Marmande : Forages de Desprin, St Pierre,  
Peyrouille

Penne St Sylvestre : Forage de Mounet

Porte des Landes : Puits de Lagagnan

Sud d'Agen : Forage de Bruch

Sud du Lot : Forages de Tulet, St Julien,  
Néguenou, le Mail, Lagravette

Tournon : Forage de Camp de Garde



## ■ **5 sources**

Brame :

source de la Brame

Nord du Lot :

sources de Bouyé et Bougnagou

Penne Saint Sylvestre :

source de Jaubardet

Porte des Landes :

source de Clarens

Sud d'Agen – Albret :

source de Pélahaut

## ■ **3 captages en rivières**

Nord du Lot :

usine de Pinel : le Lot

Sud d'Agen :

usine de Nazareth : la Baise

Villeneuve sur Lot :

usine de Pontous : le Lot



# Protection de la Ressource

- Périmètres de protection :

Arrêtés préfectoraux en janvier 2017 :

Source de la Brame, Usines de Pinel, Nazareth et Pontous


Indice d'avancement  
de protection de la  
ressource (y compris  
les achats d'eau) :

**92,69 %**

Indices d'évaluation	Valeur
➤ Aucune action	0%
➤ Etudes environnementales et hydrogéologique en cours	20%
➤ Avis de l'hydrogéologue rendu	40%
➤ Dossier recevable déposé en préfecture	50%
➤ Arrêté préfectoral	60%
➤ Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre	80%
➤ Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté	100%

# Evolution des volumes captés (m<sup>3</sup>)


Total : **17 128 020 m<sup>3</sup>**

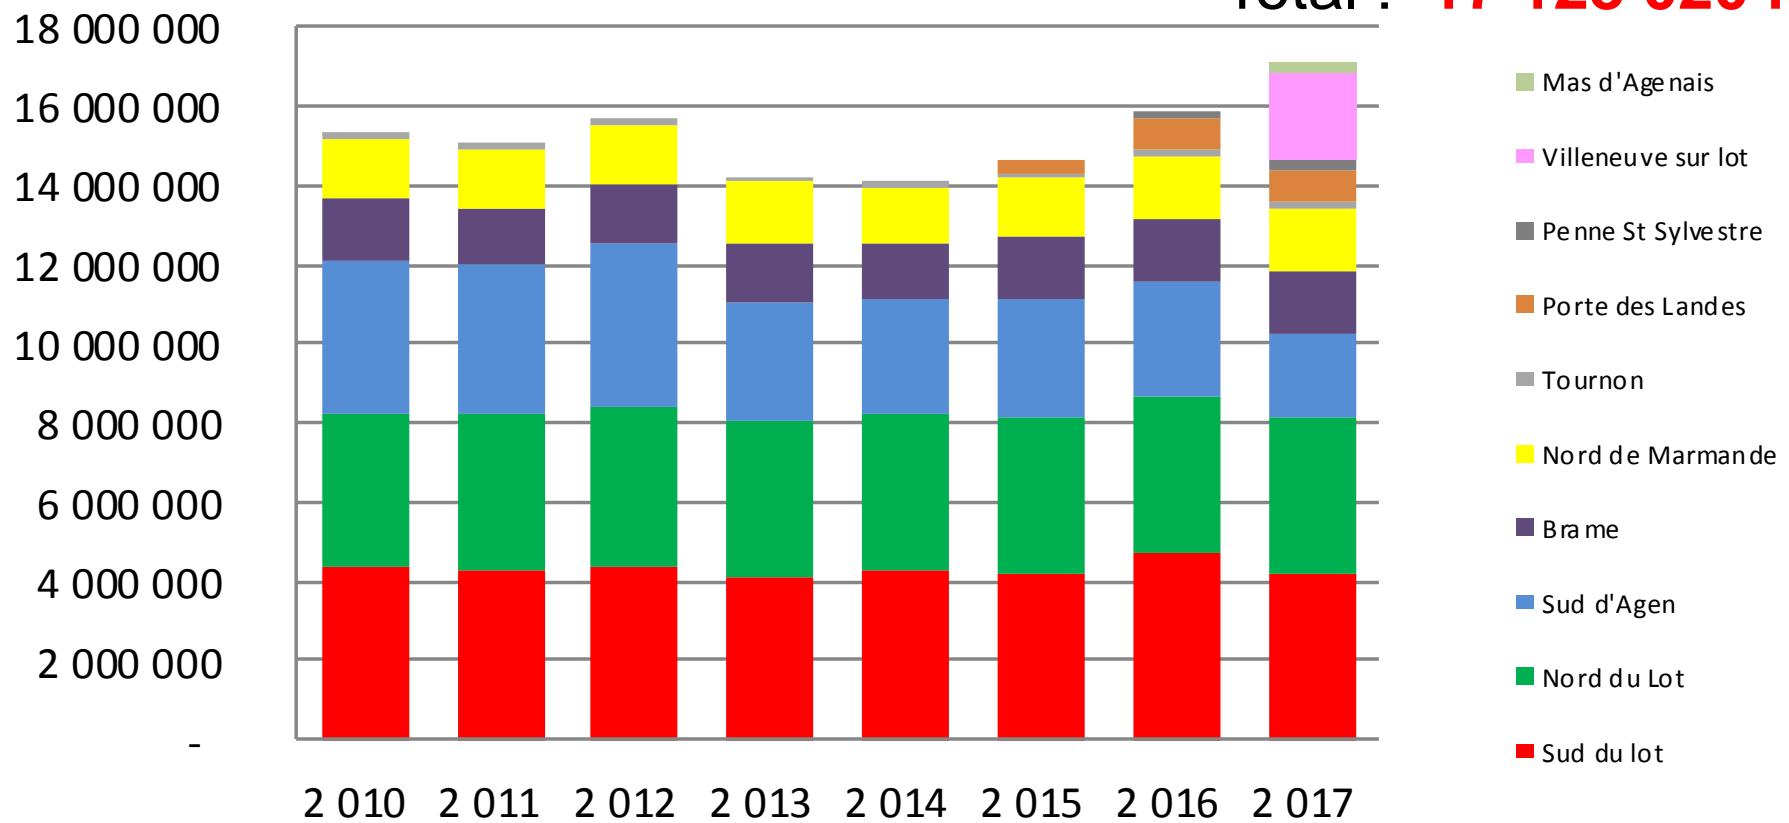

Origine souterraine à **69 %** (80,6% en 2016, 78,5% en 2015)


## Evolution des volumes produits par territoire (en m<sup>3</sup>)

Total : 16 199 449 m<sup>3</sup>

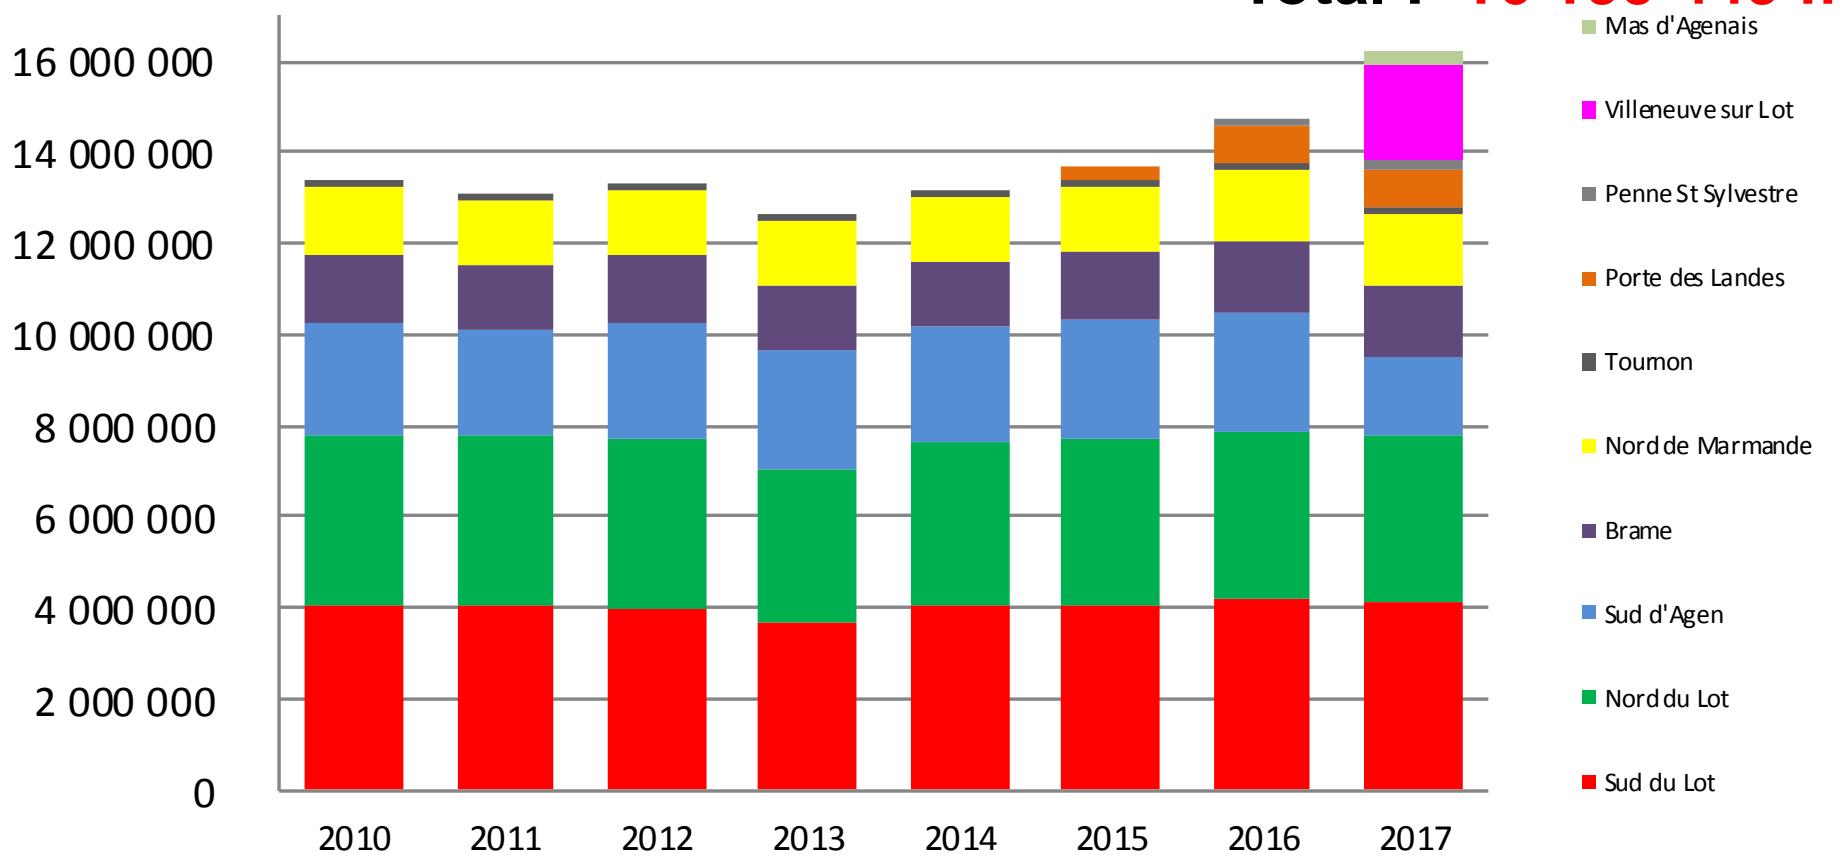

# Ventes et Achats d'eau

Volumes (m <sup>3</sup> )	2014	2015	2016	2017
Ventes d'eau HORS EAU47 (Fourcès, Larroque sur l'Osse, Nérac, Agglomération d'Agen, Clairac, VMP, Aiguillon, Nord Séoune, Lémance)	1 245 457	1 140 621	1 950 020	<b>1 707 545</b>
Achats d'eau HORS EAU47 (Marmande, Mongauzi, Agglomération d'Agen, Aiguillon, VMP, Damazan Buzet, Clairac, la Lémance, Tonneins)	629 833	581 546	739 752	<b>527 128</b>
Transferts entre unités de distribution	60 939	66 458	67 573	<b>644 644</b>

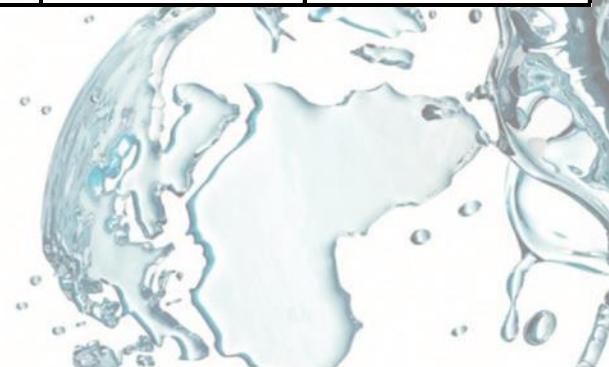

## 2. Stockage

- Réservoirs réhabilités en 2017 :  
Virazeil (Station de reprise),  
Tonneins Bugassat,  
Miramont de Guyenne BS,  
Espiens La Tuque

Territoire	Nombre de réservoirs	Capacité totale en m <sup>3</sup>
Brame	14	6 700
Mas d'Agenais	5	1 420
Nord du Lot	40	18 610
Nord de Marmande	11	5 800
Penne Saint Sylvestre	8	600
Porte des Landes	12	4 840
Sud d'Agen _ Albret	27	9 190
Sud du Lot	34	15 735
Tournon	5	840
Villeneuve sur Lot	9	6 450
<b>Capacité de stockage</b>	<b>165</b>	<b>70 185</b>

- Travaux sur Réservoirs prévus en 2018 :  
Moncrabeau (surpresseur Gardères), Monclar HS, Casteljaloux Bordesoule et Peyrama, Bruch (Truc), St Pierre sur Dropt (bâche forage), Port Ste Marie (Bécanne)

# 3. Distribution

Linéaire de réseau (en km)	2 014	2 015	2 016	2 017
Brame	957	965	966	970
Mas d'Agenais				158
Nord du Lot	2 179	2 184	2 187	2 192
Nord de Marmande	748	765	768	775
Penne St Sylvestre			281	282
Porte des Landes		55	585	585
Sud d'Agen	1 139	1 139	1 142	1 147
Sud du Lot	1 806	1 641	1 613	1 614
Tournon	118	118	118	118
Villeneuve sur Lot				202
<b>Linéaire Total</b>	<b>6 946</b>	<b>6 867</b>	<b>7 660</b>	<b>8 043</b>

Indice de connaissance et de gestion  
patrimoniale du réseau : **99 / 120**




# Renouvellement des réseaux

**71 942 m renouvelés**

(65 154 m en 2016, 59 876m en 2015)

Soit **0,89 %** du linéaire total

taux : moyenne des 5 dernières années : **0,65 %**

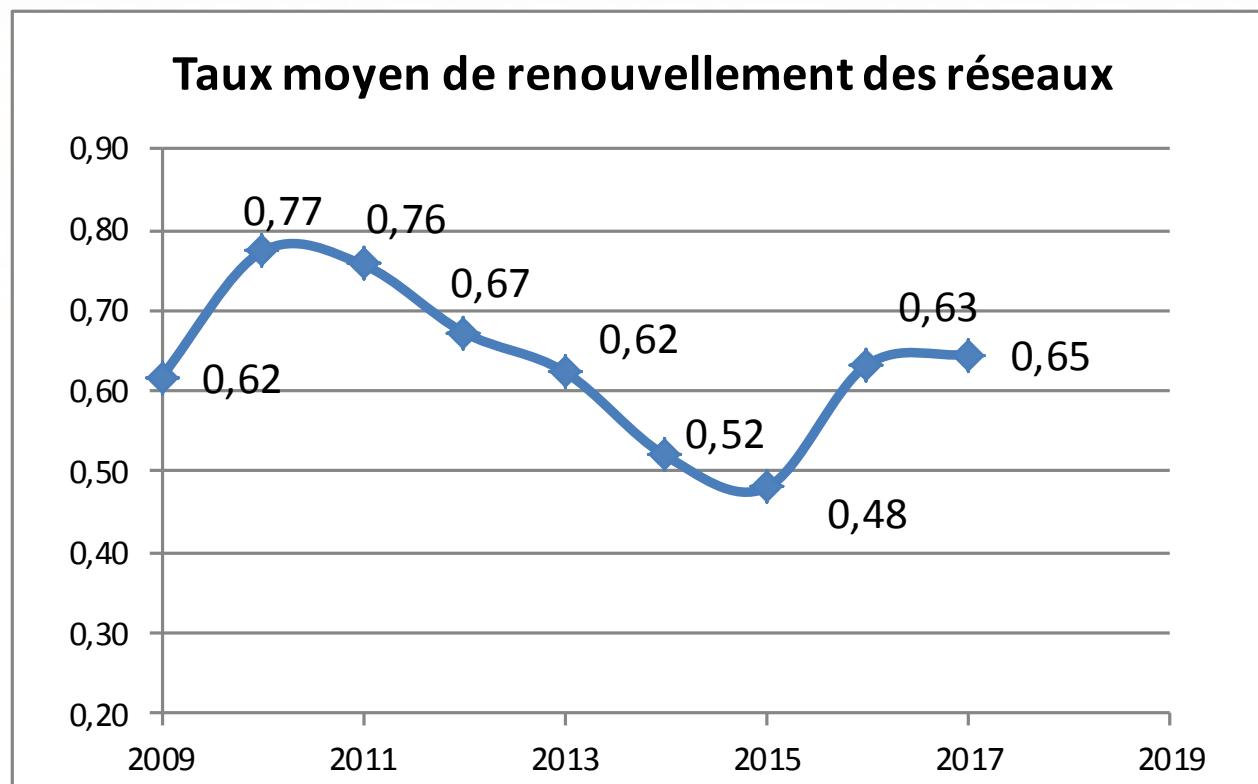

# Interruptions de service

	2014	2015	2016	2017
Fuites sur branchements	940	968	996	<b>876</b>
Fuites sur réseau	1 157	1 293	1 324	<b>1 530</b>
Nombre total de fuites	2 097	2 261	2 320	<b>2 406</b>
<b>Recherche de fuites (km)</b>	1 134	8 033	1 131	<b>6 322</b>

Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées :

**15,68 pour 1 000 abonnés**

(pondération par le nombre d'abonnés)

2,2 en 2016 / 20 en 2015



**Importation :**  
**527 128 m<sup>3</sup>**  
2016 : 739 752 m<sup>3</sup>

**Production :**  
**16 199 449 m<sup>3</sup>**  
2016 : 14 595 184 m<sup>3</sup>

# **Volumes sur 365 jours**

**Mis en distribution :**  
**15 019 032 m<sup>3</sup>**  
2016 : 13 384 916 m<sup>3</sup>

**Exportation :**  
**1 707 545 m<sup>3</sup>**  
2016 : 1 950 020 m<sup>3</sup>


**Consommés  
autorisés :**  
**9 720 811 m<sup>3</sup>**  
2016 : 8 357 219 m<sup>3</sup>

**Pertes :**  
**5 298 221 m<sup>3</sup>**  
2016 : 5 027 697 m<sup>3</sup>


**Comptabilisés :**  
**9 478 798 m<sup>3</sup>**  
2016 : 8 201 233 m<sup>3</sup>

**Service :**  
**221 823 m<sup>3</sup>**  
2016 : 141 631 m<sup>3</sup>

**Sans comptage :**  
**20 190 m<sup>3</sup>**  
2016 : 14 355 m<sup>3</sup>

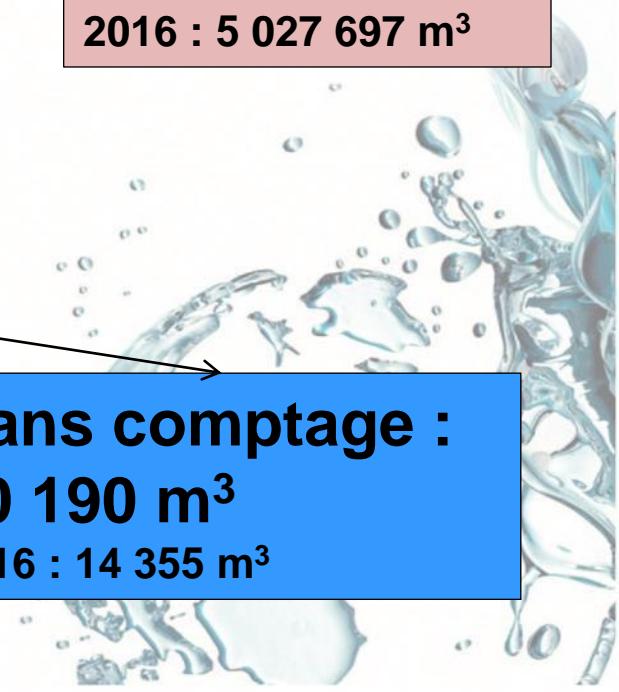

# Rendement

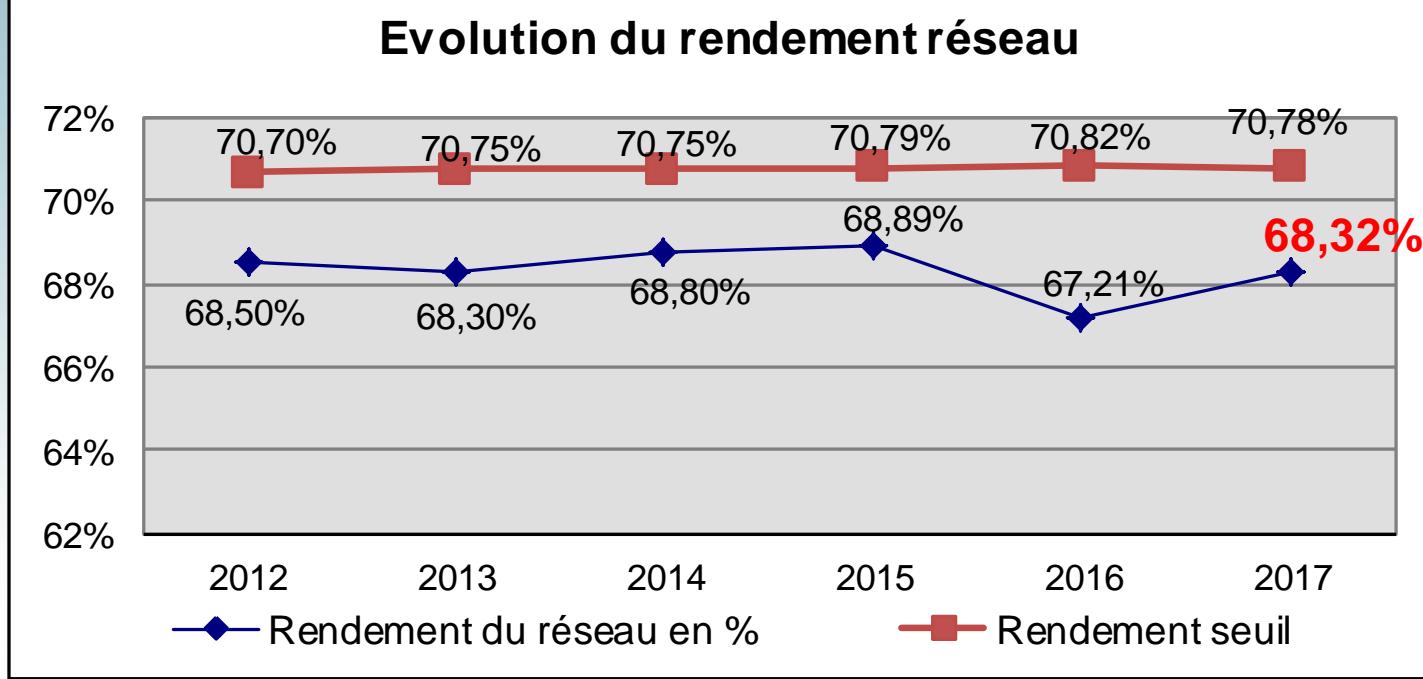

Rendement du réseau en %	2014	2015	2016	2017
Volume comptabilisé 365jours	7 275 448	7 773 663	8 201 233	<b>9 478 798</b>
Vol. consommé sans comptage	13 950	13 419	14 355	<b>20 190</b>
Volume de service	114 829	128 940	141 631	<b>221 823</b>
<b>→ Volume consommé</b>	<b>7 404 227</b>	<b>7 916 022</b>	<b>8 357 219</b>	<b>9 720 811</b>
Volume vendu	2 078 447	2 011 405	1 950 020	<b>1 707 545</b>
Volume produit	13 148 447	13 767 644	14 595 184	<b>16 199 449</b>
Volume acheté	629 833	581 546	739 752	<b>527 128</b>
<b>Indice</b>	<b>68,8%</b>	<b>69,2%</b>	<b>67,2%</b>	<b>68,32%</b>

Jusqu'en 2016 : Volumes de service et sans comptage proratisés sur SdA et SdL, et volumes vendus à l'Agglomération d'Agen estimés

# Pertes sur réseau


## Indice linéaire de perte

1-volumes introduits / volumes consommés autorisés \_ Global :  $1,84 \text{ m}^3/\text{km/j}$

2-indice du territoire pondéré par le linéaire)

## Classement des indices linéaires de pertes

ILP Bon	$\text{ILP} < 3$
ILP Acceptable	$3 \leq \text{ILP} < 5$
ILP Médiocre	$5 \leq \text{ILP} \leq 8$
ILP Mauvais	$8 < \text{ILP}$

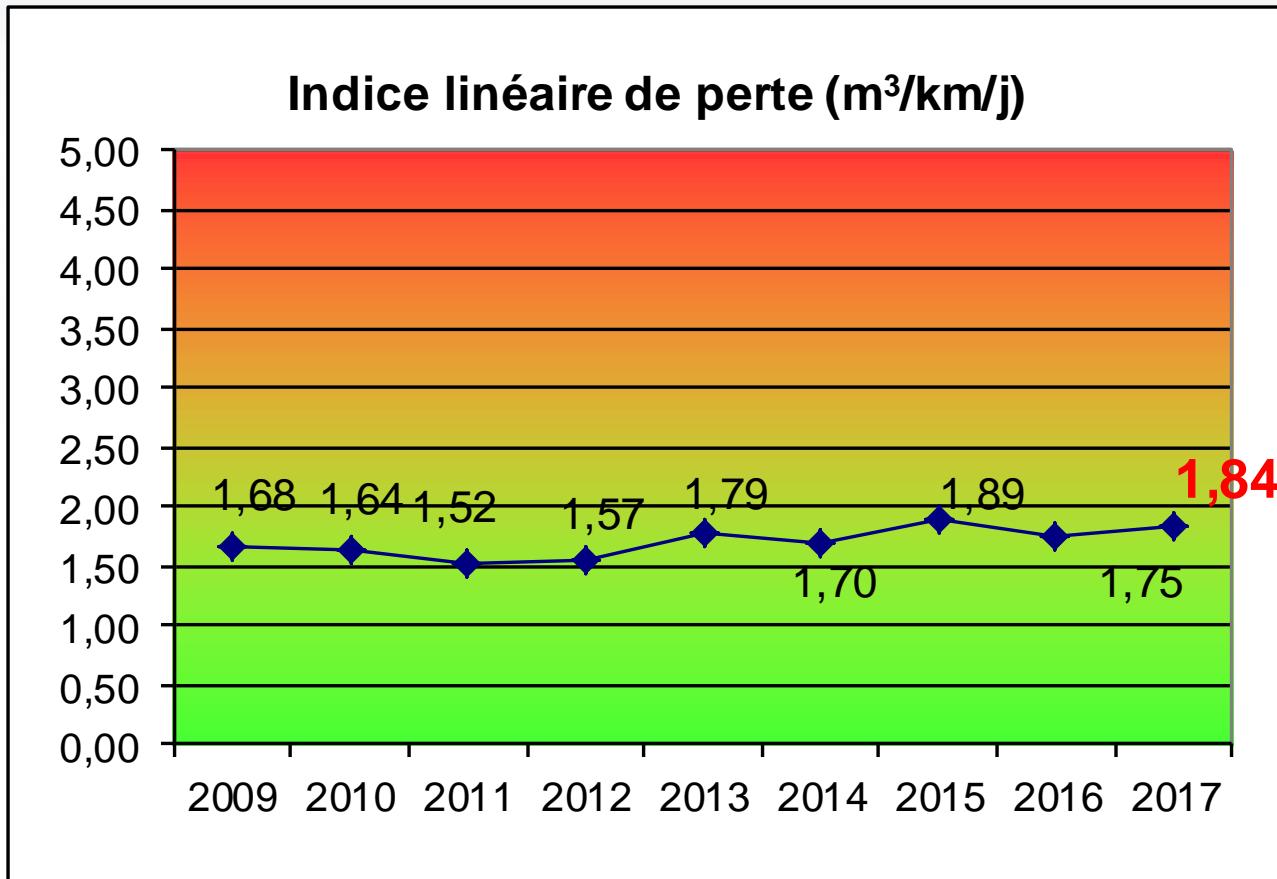


# Pertes sur réseau


## Indice linéaire des volumes non comptés

1- volumes introduits / volumes comptabilisés \_ Global :  $1,96 \text{ m}^3/\text{km/j}$

2-indice de chaque territoire pondéré par le linéaire

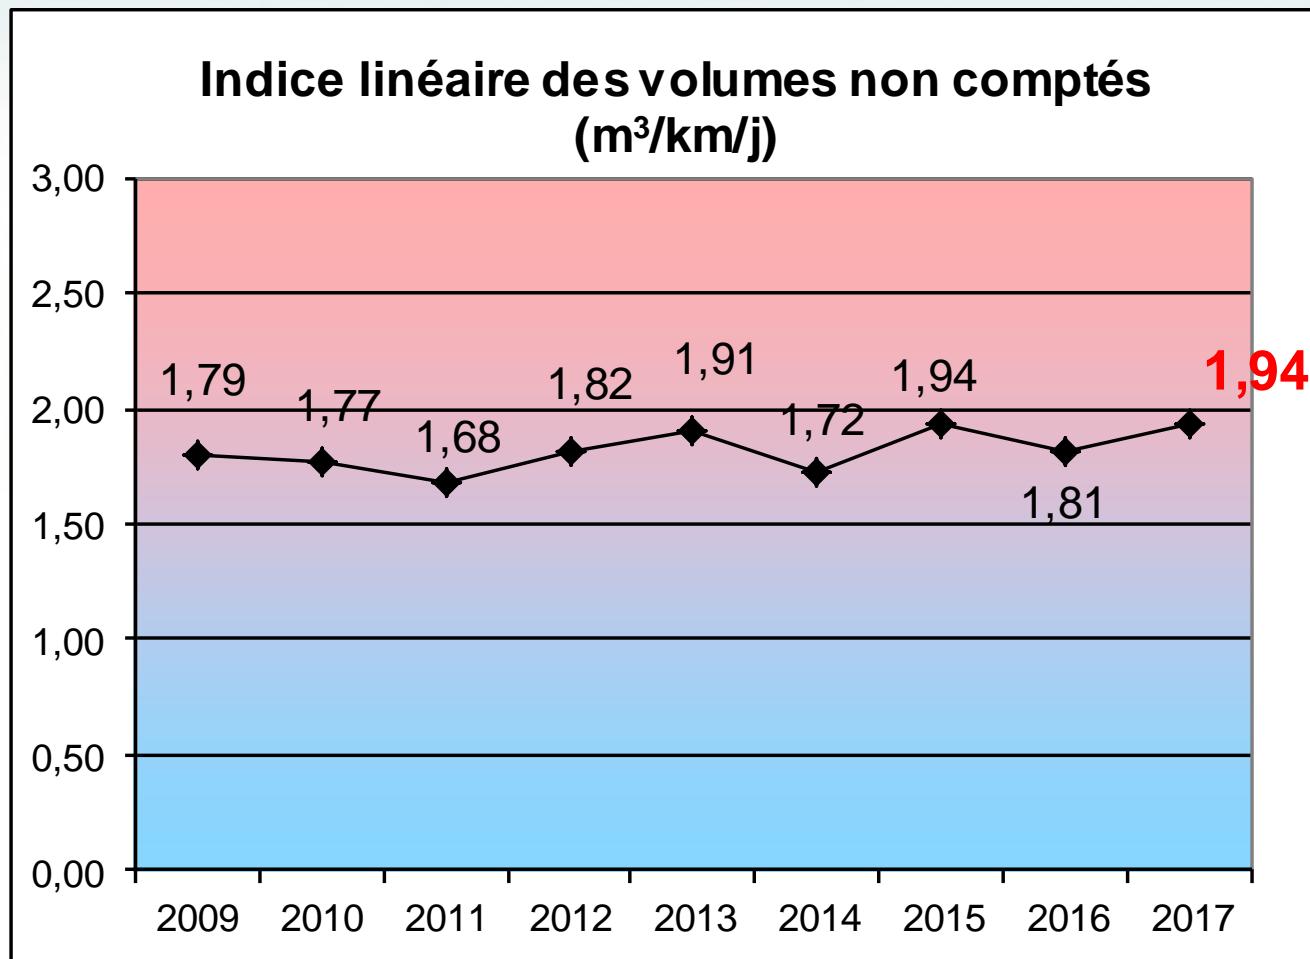

# 4. Abonnés

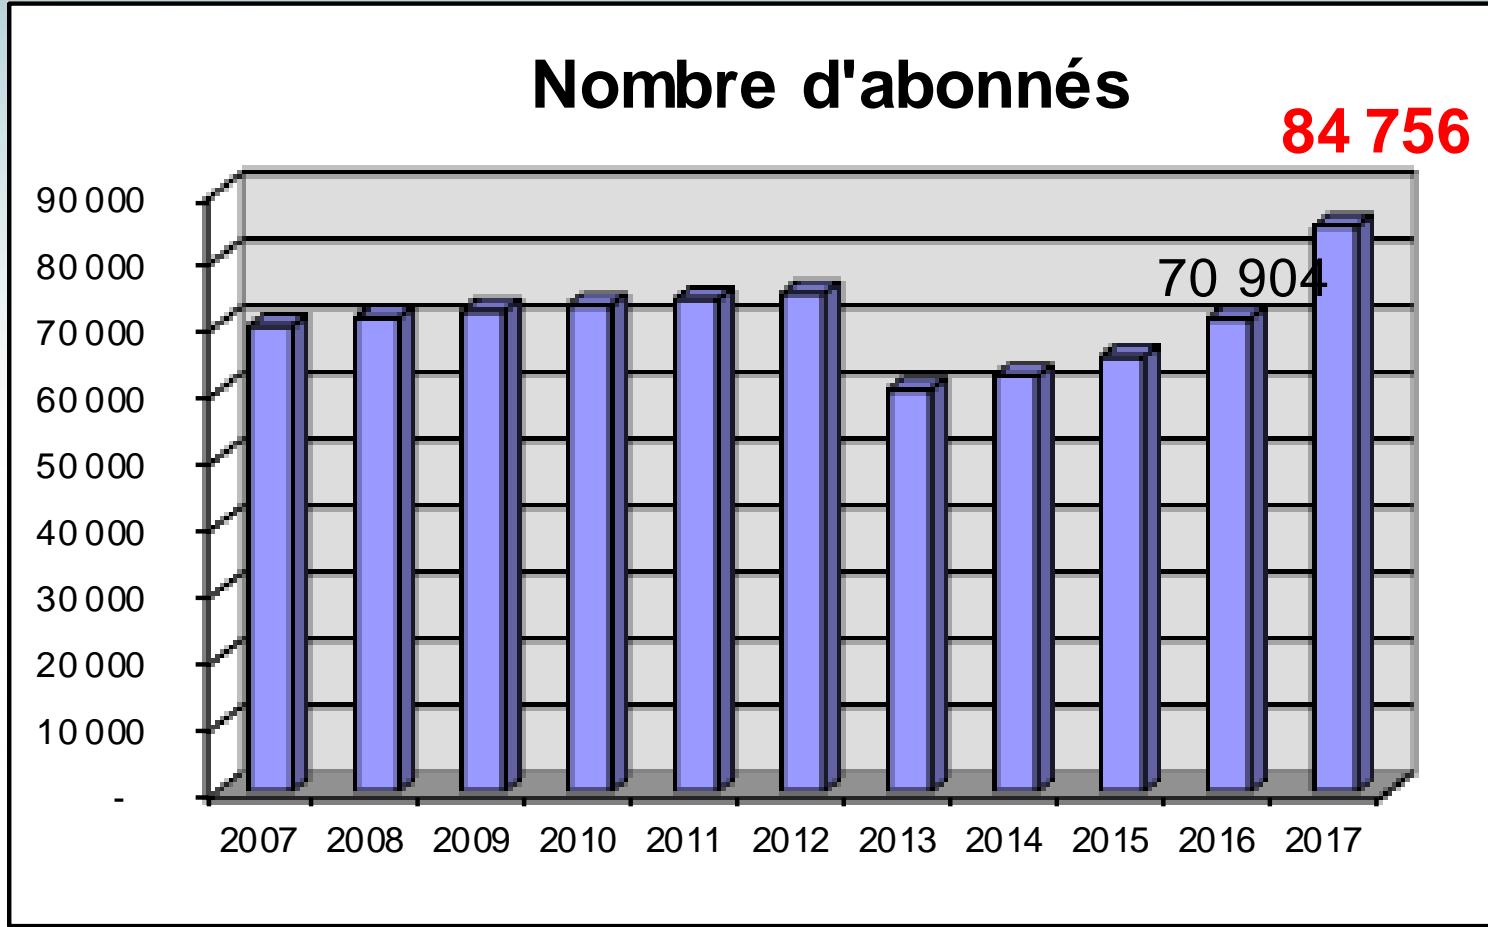

Estimation nombre d'habitants : **233 300**

**431 Réclamations**

Taux de réclamations : **5,09 pour 1 000 abonnés**  
(6,2 en 2016 / 11,4 en 2015)

# Branchements

Délai max d'ouverture de compteurs :

**1 jour ouvré**

Taux de respect moyen :


**97 %** (96% en 2016 / 95% en 2015)

Branchements en plomb :

- Connus restants : 3 à Tournon, 1 au Sud d'Agen,  
37 à Villeneuve
- Renouvelés en 2017 : 0



# Consommation

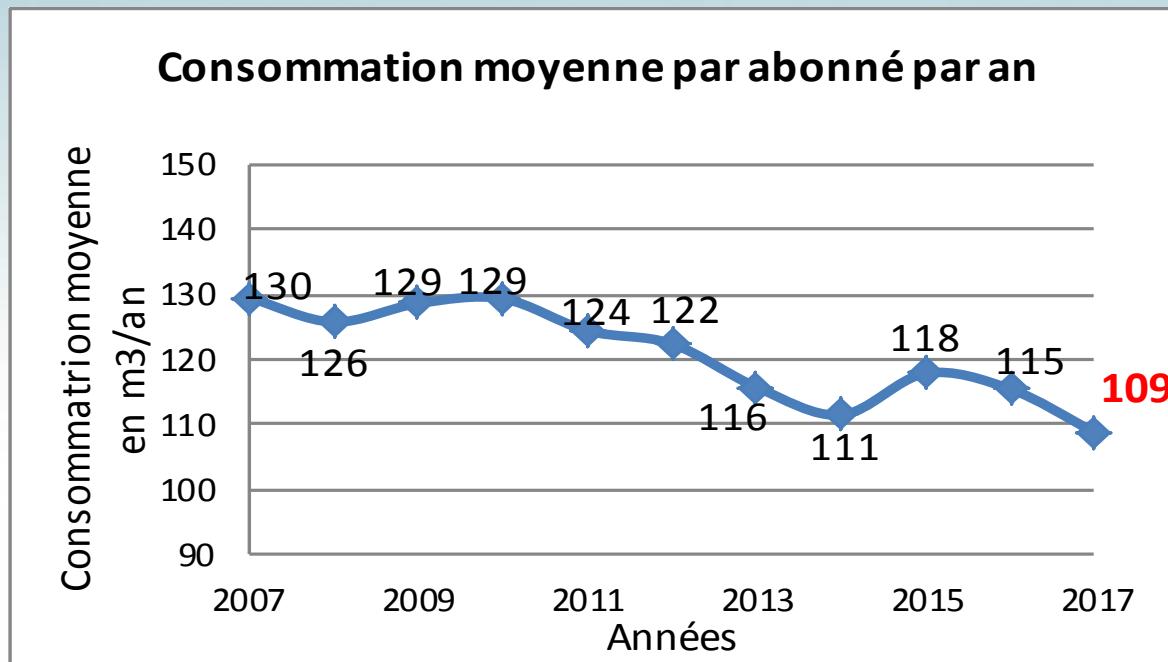

volumes annuels par abonné (m <sup>3</sup> )	2017	volumes annuels par abonné (m <sup>3</sup> )	2017
Brame	106	Porte des Landes	117
Mas d'Agenais	98	Sud d'Agen	113
Nord du Lot	117	Sud du Lot	118
Nord de Marmande	104	Tournon	145
Penne St Sylvestre	99	Villeneuve	84
Moyenne		109	

# 5. Qualité de l'eau

Autocontrôle des exploitants  
et Contrôle Sanitaire par l'ARS :

- 621 prélèvements analysés

Taux de conformité physicochimique : **99 %**


4 dépassements de limites de référence :

- Turbidité (1,4NFU – limite : 1) le 06/02/2017 à Massoules
- Métabolites de Métolachlore à Nazareth ( limite : 0,10 µg/l)
- Atrazine déséthyl désisopropyl au forage de Camp de Garde (0,12 µg/l – limite : 0,10) le 08/03/2017
- Turbidité (1,6NFU – limite : 1) le 12/12/2017 à Pontous

- 565 prélèvements analysés

Taux de conformité bactériologique : **100 %**

Dépassements de limites et références de qualité, sans impact sur la qualité bactériologique → Eau de bonne qualité

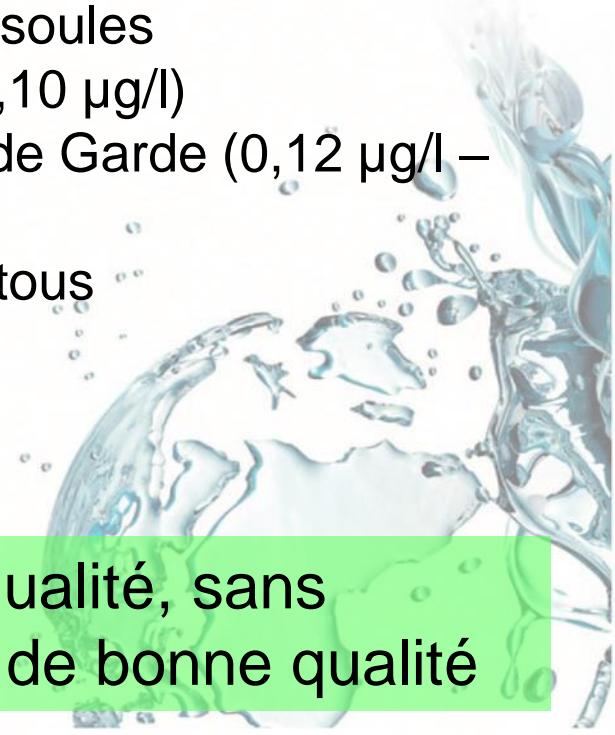

# Recherche de CVM


Instruction ministérielle du 18/10/2012, repérage des canalisations PVC <1980. Limite : 0,5 µg/L

Recherches depuis 2014

Procédure :

- Purges automatiques (volume comptabilisé)
- Restrictions de consommations
- Remplacements canalisations

**2018 : recherches sur 90 nouveaux secteurs**

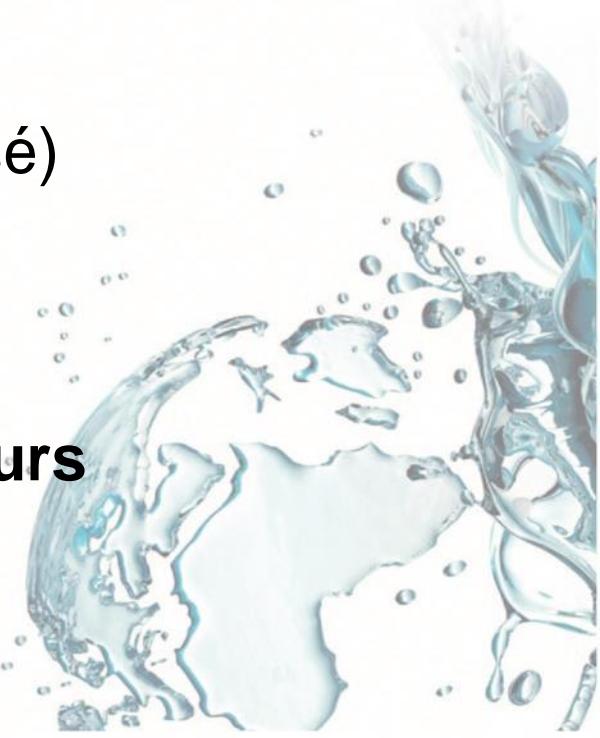

# Service de l'eau potable

1. Indicateurs techniques
2. Indicateurs financiers

Prix unique de l'eau voté au 1<sup>er</sup> juillet 2013



<b>Tarifs AEP € TTC / m<sup>3</sup></b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Brame NDL NDM SDA SDL T	2,84	2,85
Mas d'Agenais	2,25	2,27
Penne Saint Sylvestre	2,72	2,79
Villeneuve sur Lot	2,45	2
Porte des Landes - UDI de Lagagnan	2,28	2,29
Porte des Landes - UDI de Clarens	2,01	2,19

Prix pondéré (par le nombre d'habitants) : **2,72 € TTC /m<sup>3</sup>**


Impayés sur les factures 2016 : **773 302 €**, soit **2,04 %**

(2,16 % en 2016 / 2,98% en 2015 / 1,09 % en 2014)

Montant des abandons de créance : **11 804 €** (12 595 € en 2016 / 12 655 € en 2015 / 11 610 € en 2014) Taux : **0,00115 €/m<sup>3</sup>**


# Répartition de la facture

## Composition de la facture d'eau potable au 01.01.2018

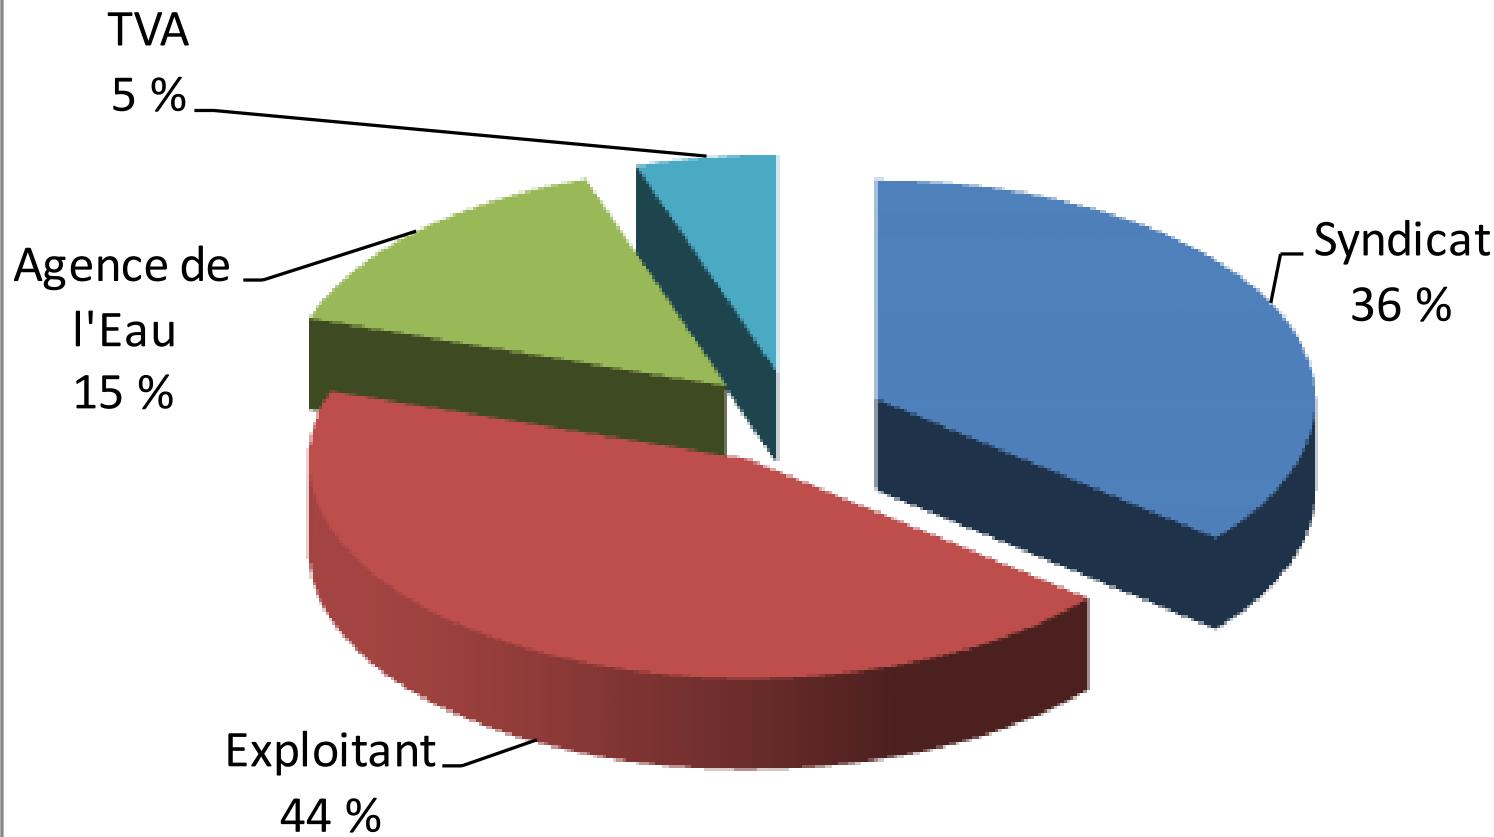

# 2. Recettes d'exploitation


Recettes d'exploitation de l'année en €	Syndicat	Exploitants	Redevance Prélèvement	Redevance Pollution	TVA	Total
	9 077 833	11 499 209	794 881	2 301 729	1 302 051	24 975 701

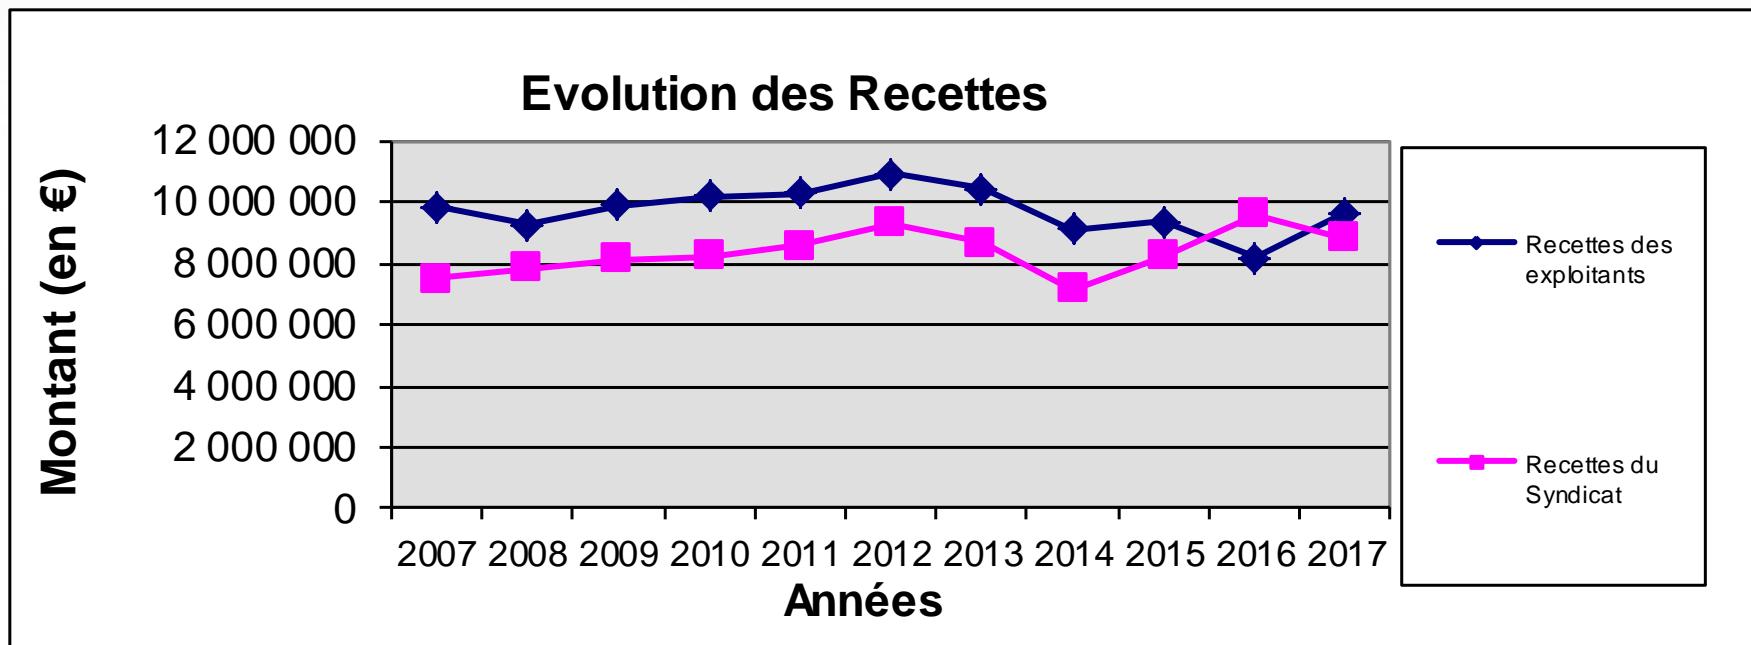

Autres recettes : occupation des châteaux d'eau  
par les antennes : **76 516 €**

# 3. Dette

## Extinction de la dette

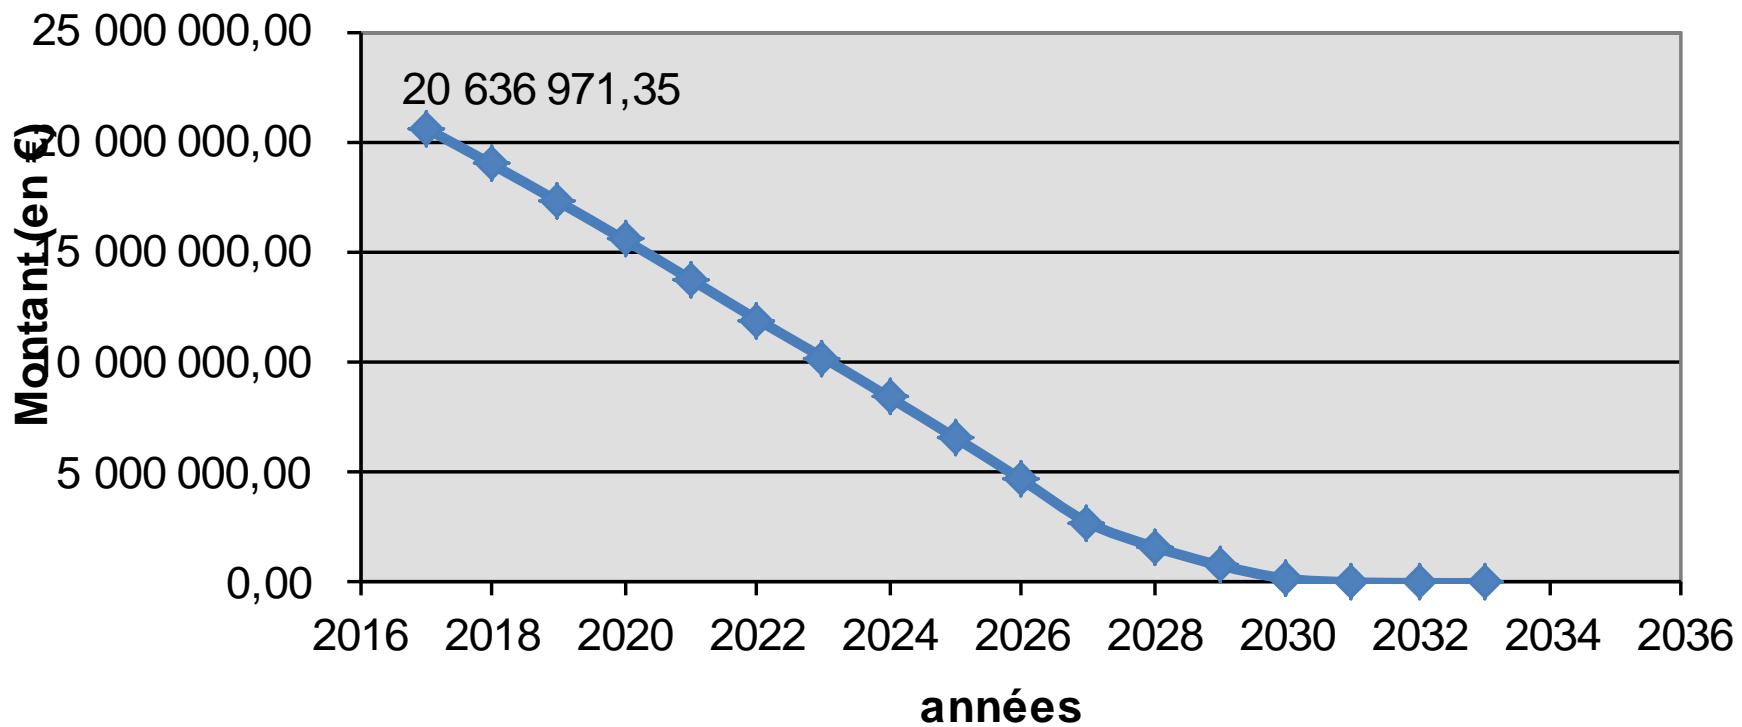

Capital Restant Dû au 31/12/2017 : **20 636 971 €**

Extinction : en fin 2031

Capacité de désendettement (encours total/ EB) : **3,08 ans**  
(2,94 ans en 2016 / 6,7 ans en 2015 / 5,7 ans en 2014) **Très Bon**

# Service de l'assainissement collectif

123 communes

Déléataire Saur :

Brame, Nord de Marmande, Nord du Lot

Déléataire Suez :

Sud du Lot

Déléataire Véolia Eau :

Penne St Sylvestre, du Sud d'Agen,  
Commune de Tournon

Régie :

Porte des Landes,  
communes de Bourlens et de Sainte Bazeille




# Service de l'assainissement collectif

1. Indicateurs techniques
2. Indicateurs financiers



# 1. Abonnés


## Abonnés en Assainissement Collectif

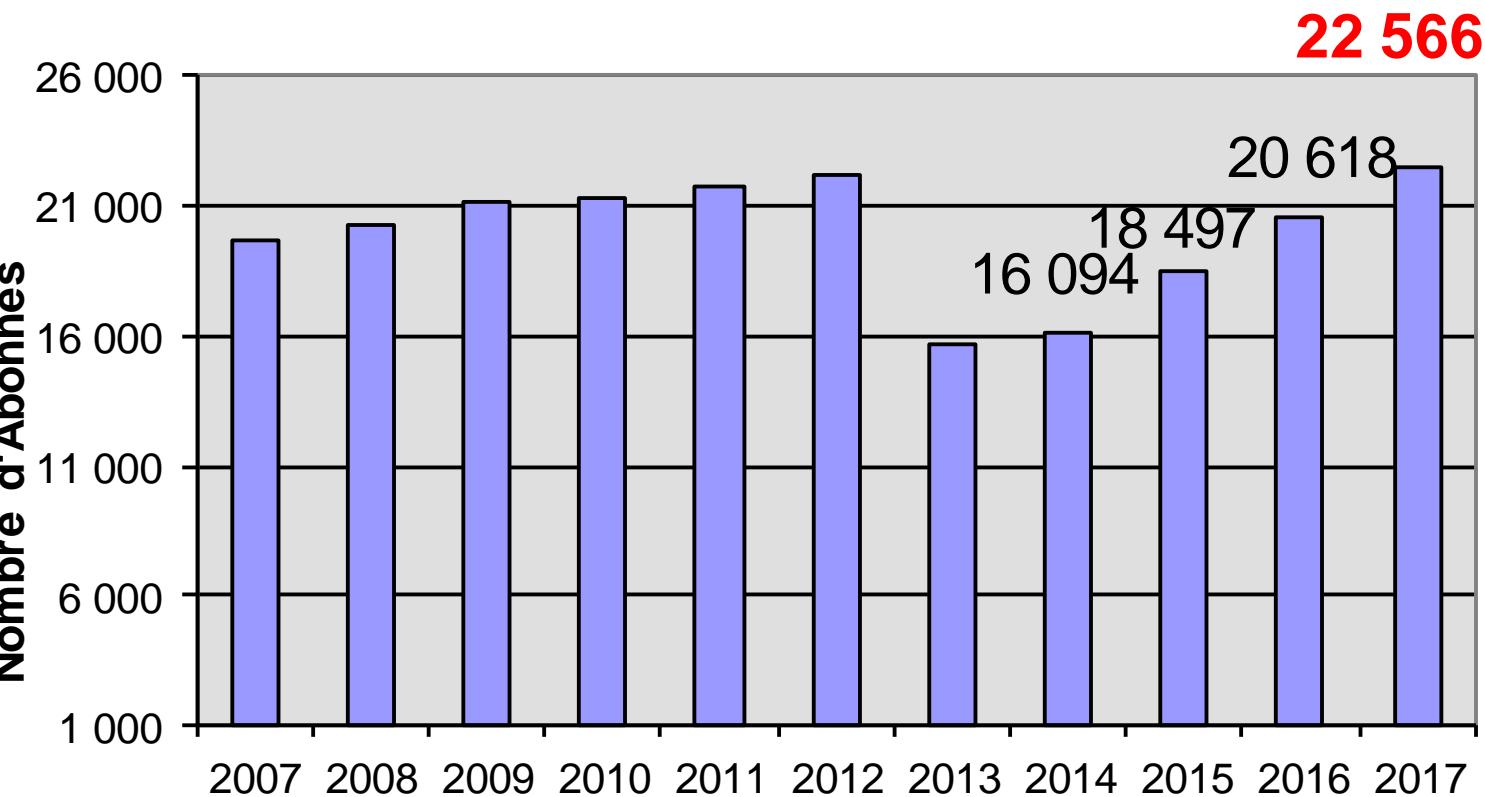

Estimation nombre d'habitants : 46 550  
+ Ste Bazeille + Tournon + Bourlens

# Volumes facturés par abonné

	Volumes facturés	Abonnés	Volumes facturés annuels par abonné (m <sup>3</sup> )
Brame	224 807	2 879	78
Nord du Lot	523 975	6 192	85
Nord de Marmande	183 807	2 621	70
Penne St Sylvestre	153 926	1 672	92
Porte des Landes	265 315	2 897	92
Sud d'Agen	178 182	2 287	78
Sud du Lot	307 379	3 762	82
Tournon	36 790	256	144
Moyenne	1874181	22 566	<b>83</b>

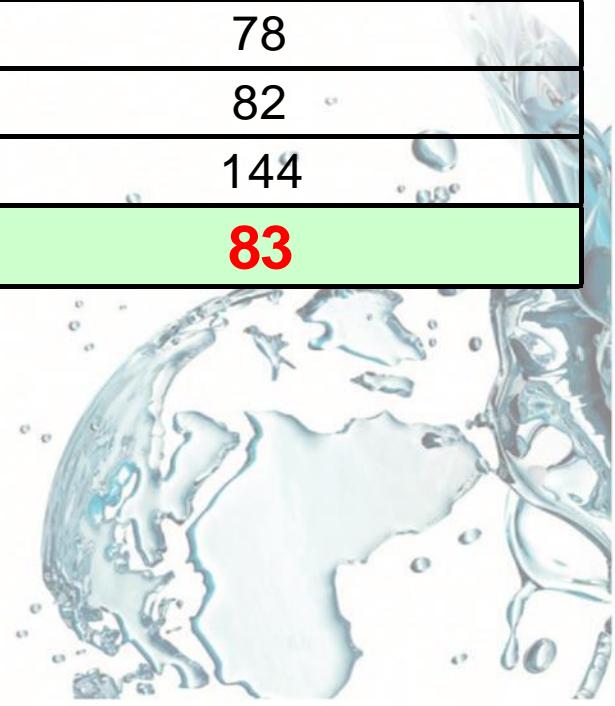

**13** Réclamations écrites :

Taux de réclamations :

**0,93 pour 1 000 abonnés**

(2,16 en 2016 / 0,76 en 2015 / 0,25 en 2014)

0 débordement d'effluents

Taux de débordement dans les locaux des usagers :

**0 pour 1 000 habitants**

**8** Autorisations de déversements d'effluents industriels



## 2. Réseaux

Territoires	Linéaire (en m)	Taux de desserte
Brame	68 424	86%
Nord du Lot	205 043	76%
Nord de Marmande	73 707	76%
Penne Saint Sylvestre	38 930	95%
Porte des Landes	49 610	58%
Sud d'Agen	55 241	93%
Sud du Lot	103 242	90%
Tournon	7 061	90%
<b>GLOBAL</b>	<b>601 258</b>	<b>83%</b>

### Modifications de zonages d'assainissement :

Pindères, Beauziac, Ste Bazeille, Virazeil

(enquête publiques : Calignac, Andiran, Monviel,Fauguerolles, Pindères, Beauziac, St Pierre de Buzet, Fourques)

### Bourgs à assainir :

Soumensac, St Maurice de Lestapel, St Pierre de Buzet, Fourtic (Clermont Dessous), Méneaux (Feugarolles), Villebramar


## Intégration de réseaux :

Bourlens

Ste Bazeille

Tournon d'Agenais

### Linéaire de réseau

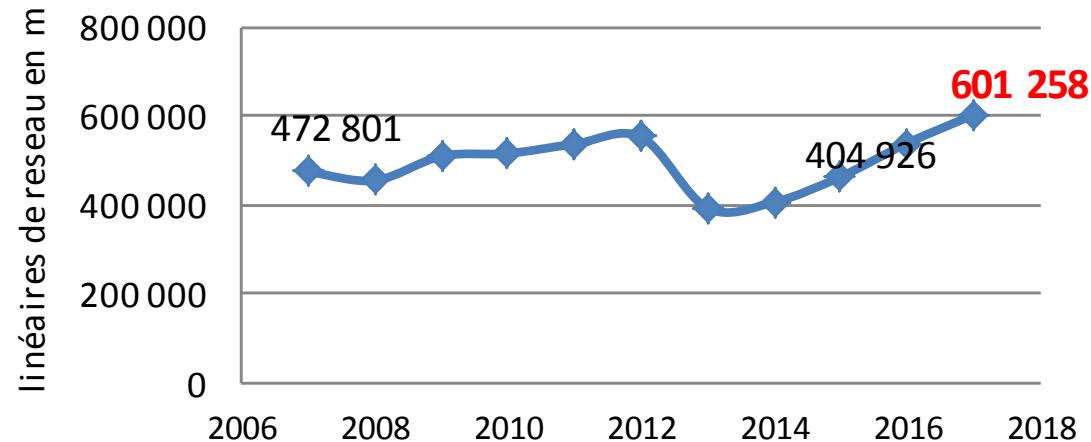

## Indices

- de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux :  
**42 / 120**
- de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux :  
**54 / 100**

Conformité de la collecte (>2000 eh. P203.3)


**59%** : absence d'autosurveillance du trop plein

Laugas, Clarens (Casteljaloux), Croquelardit (Penne d'Agenais)

# Renouvellement

**2 691 m** renouvelés – soit 0,46 % du linéaire total  
(6 303m en 2016 - 295 m en 2015)

Taux moyen de renouvellement des réseaux : **0,48 %**  
(indice des territoires pondérés par le linéaire)

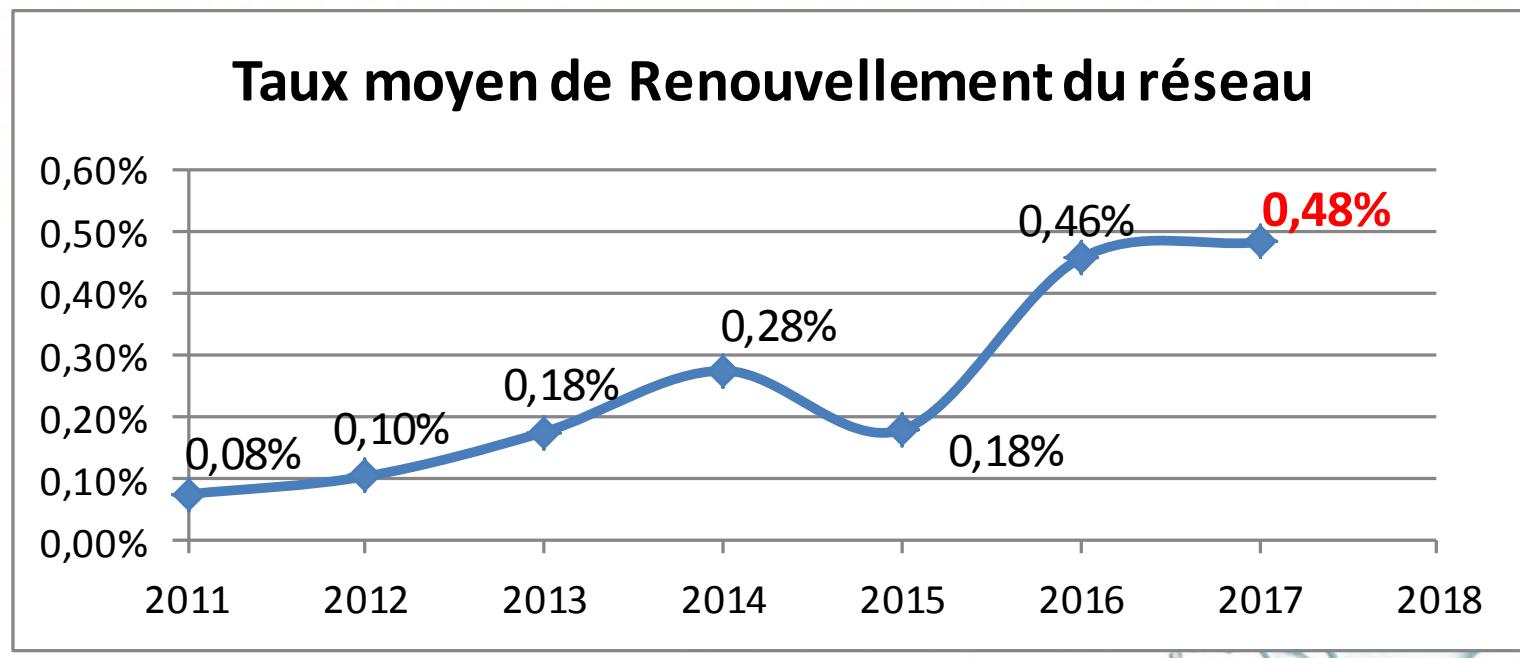

# Curage préventif des réseaux

Linéaire de réseau curé préventif en m	2013	2014	2015	2016	2017
Brame	7 270	7 180	10 230	10 252	4 505
Nord du Lot	22 150	14 679	25 485	27 592	24 841
Nord de Marmande	2 050	4 900	7 765	6 980	14 563
Penne St Sylvestre				9 260	7 480
Porte des Landes			4 745	780	11 017
Sud d'Agen	3 463	8 010	7 550	8 960	732
Sud du Lot	13 487	13 231	2 915	18 503	25 573
Tournon					0
<b>TOTAUX</b>	<b>48 420</b>	<b>48 000</b>	<b>58 690</b>	<b>82 327</b>	<b>88 710</b>
linéaire de réseau	391 549	404 926	461 895	537 314	601 258
Taux de curage	<b>12,37%</b>	<b>11,85%</b>	<b>12,71%</b>	<b>15,32%</b>	<b>14,75%</b>




# Interventions de curage ponctuel

Nombre de curages ponctuels	2013	2014	2015	2016	2017
Brame	32	13	16	14	15
Nord du Lot	70	32	45	57	46
Nord de Marmande	9	7	5	5	15
Penne St Sylvestre				34	23
Porte des Landes			26	21	30
Sud d'Agen	29	17	24	19	0
Sud du Lot	8	21	20	51	16
Tournon					15
Total	148	90	136	201	160

Points noirs sur réseaux : **28** (42 en 2016 / 35 en 2015)

Nombre de points de réseau nécessitant  
des interventions fréquentes :

**4,7 pour 100km** (7 en 2016 / 7,8 en 2015)

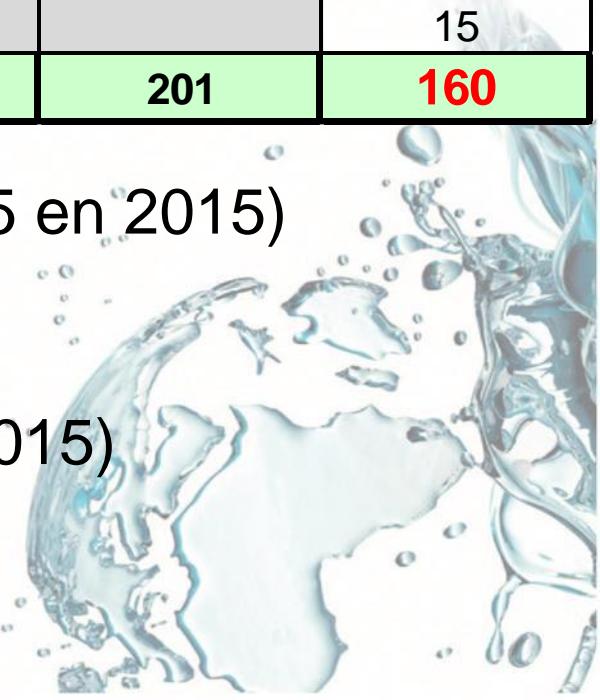

# 3. 126 Stations

En 2017 :

Nouvelles stations : Saint Pardoux du Breuil

Intégration de stations : Sainte Bazeille, Tournon, Bourlens

Réhabilitations : Lougratte, St Etienne de Fougères, St Aubin

En 2018 :

Nouvelles stations : St Maurice de Lestapel, Soumensac, Fourtic (Clermont Dessous), Damazan ZAE2

Intégration de stations : Buzet, Caumont sur Garonne, Damazan (bourg, ZAE1 et lac), Miramont de Guyenne, Puch d'Agenais, Ste Marthe, Xaintrailles

Réhabilitations : Loubes Bernac, Villeneuve de Duras, Mézin, Fauillet, St Maurin, Monbahus

Projets :

Nouveaux bourgs : Méneaux (Feugarolles), St Pierre de Buzet

Réhabilitations : Monclar, Prayssas, Tombeboeuf, Fourques sur Garonne, Penne, Clarens (Casteljaloux), Belloc (Casteljaloux)



## Conformité des équipements de Capacité > 2 000 Eh (P204.3) : 24 %

- Stations jugées non conformes par le SPEMA :
  - Casteljaloux Laugas
  - Casteljaloux Clarens
  - Penne Croquelardit
  - Sainte Livrade
- Stations jugées conformes par le SPEMA :
  - Casseneuil
  - Saint Laurent



# 3. Volumes traités

Taux de charge hydraulique :


Année 2017	Nombre de stations	Capacité de traitement (en EH)	Volume Admissible (en m <sup>3</sup> )	Volume Annuel traité (en m <sup>3</sup> )	%
Brame	11	6 670	365 183	244 923	67,1%
Nord du Lot	36	24 860	1 361 085	805 423	59,2%
Nord de Marmande	12	4 350	238 163	351 374	147,5%
Penne St Sylvestre	2	2 830	154 943	182 509	117,8%
Porte des Landes	8	8 040	440 190	354 067	80,4%
Sud d'Agen	22	6 765	370 384	217 804	58,8%
Sud du Lot	33	18 390	1 006 853	350 726	34,8%
Tournon	2	1 070	58 583	54 407	92,9%
<b>TOTAUX</b>	<b>126</b>	<b>72 975</b>	<b>3 995 381</b>	<b>2 561 233</b>	<b>82%</b>

Surcharges hydrauliques :

- Brame : Seyches
- NDM : /
- NDL : Cancon, Fongrave, Gontaud de Nogaret, Monflanquin, St Etienne de Fougères, Verteuil
- PdL : Laugas
- PSS : Penne
- SDA : Lannes, Mézin
- SDL : /
- T : /

# Qualité des rejets

## Auto-surveillance des exploitants

- Non Conformités aux performances locales (P254.3) :
    - Brame : Allemans du Dropt et la Sauvetat du Dropt
    - NDM : Escassefort et Villeneuve de Duras
    - NDL : Cancon, Fauillet, Fauguerolles, Monbahus, Monclar, Montignac de Lauzun, Puymiclan, St Aubin, St Barthélémy d'Agenais, la Sauvetat sur Lède, Tombeboeuf
    - PdL : /
    - PSS : Croquelardit
    - SDA : Lamontjoie
    - SDL : Lafitte, Montpezat, Prayssas
    - T : Bourlens et Tournon
  - Conformité des stations de capacité > 2 000 Eh :
- 
- | Conformité à l'acte individuel P254.3 | Charge kg DBO 5 | Conformité |
|---------------------------------------|-----------------|------------|
| Casseneuil                            | 180             | 100        |
| Casteljaloux Laugas                   | 300             | 100        |
| Casteljaloux Clarens                  | 120             | 100        |
| Penne Croquelardit                    | 240             | 86         |
| Ste Livrade                           | 600             | 100        |
| St Laurent                            | 138             | 100        |
| Conformité                            | 98%             |            |

# Qualité des rejets

## Conformité de la Police de l'Eau aux vues des objectifs européens

- Non Conformités ERU :

B : Castillonnes

NDL : Cancon, Fauillet, Gontaud de Nogaret, Monbahus, Monclar, St Pastour, Savignac sur Leyze, Tombeboeuf

NDM : Villeneuve de Duras

PSS : Croquelardit

PDL : Clarens, Fourques, Saumejan

SDA : /

SDL : St Maurin

T : Bourlens, Tournon

- Conformité des stations de Capacité > 2 000 Eh :

Conformité Directive ERU P205.3	Charge kg DBO 5	Conformité
Casseneuil	180	100
Casteljaloux Laugas	300	0
Casteljaloux Clarens	120	0
Penne Croquelardit	240	0
Ste Livrade	600	0
St Laurent	138	100
Conformité		24%


# Boues extraites :

Boues évacuées en TMS	2014	2015	2016	2017
Brame	17	69,7	74,23	80,37
Nord du Lot	74	125,9	125,70	155,27
Nord de Marmande	15,9	14,1	5,77	39,17
Penne St Sylvestre			20,7	20,1
Porte des Landes		16,8	47,9	3,7
Sud d'Agen	4,7	4,9	6,2	7,04
Sud du Lot	41,3	37,7	32,9	45,1
Tournon				3,7
Total	153	269	313	<b>355</b>

Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon la filière conforme à la réglementation :

**100 %**

(compostage, épandage agricole,  
station d'épuration)

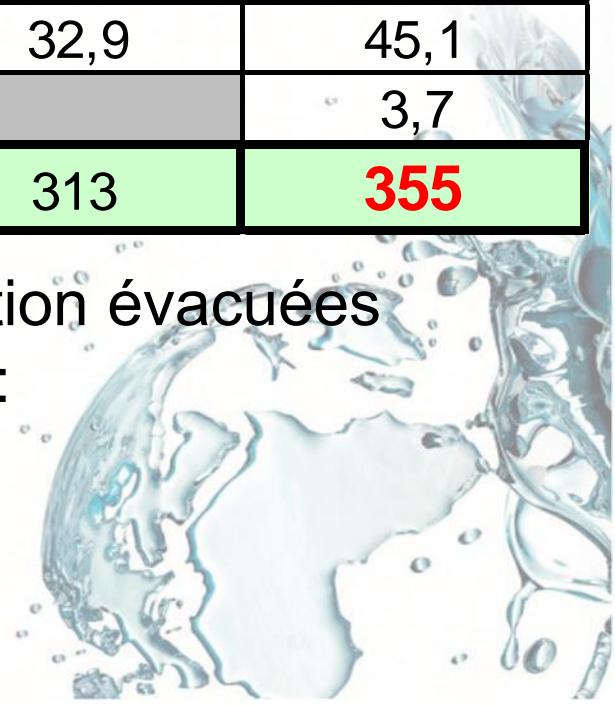


# Service de l'assainissement collectif

1. Indicateurs techniques
2. Indicateurs financiers



<b>Tarifs en DSP</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Territoires B NDL NDM (hors Ste Bazeille) SDA SDL	3,05	3,13
Buzet sur Baïse		2,9
Miramont de Guyenne		2,51
Territoire Penne St Sylvestre	2,1	2,18
commune de Tournon	2,89	2,97
<b>Tarifs en régie</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Bourlens	2,56	2,62
Casteljaloux	2,3	2,51
Caumont		2,98
Damazan		2,47
Fourques	1,68	1,74
Leyritz Moncassin	1,74	1,80
Monheurt	3,05	3,11
Pindères	1,21	1,27
Puch d'Agenais		1,65
Ste Bazeille	1,67	1,73
Ste Marthe		1,98
Saumejan	3,05	3,11
Xaintrailles		2,24

**Prix pondéré :**  
**2,84 €TTC /m<sup>3</sup>**

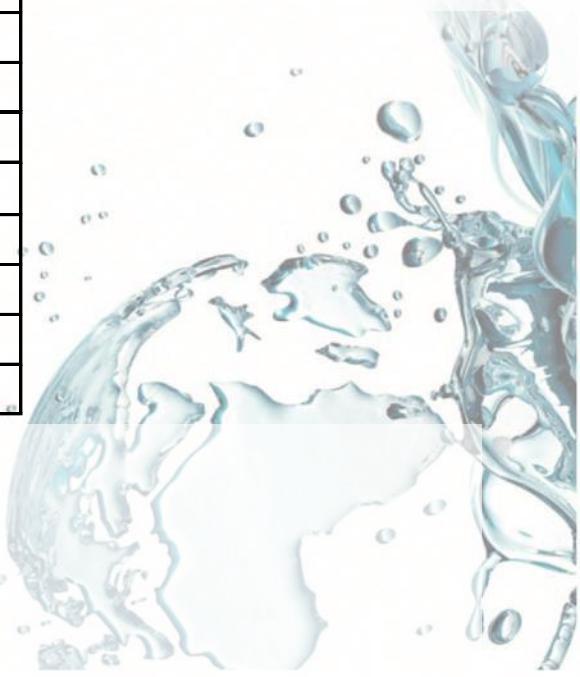


Montant des impayés : **278 549 €** soit taux : **1,97 %**

(3,64 % en 2016 - 3,8 % en 2015 - 2,9 % en 2014)

Montant des abandons de créance : **18 070 €**


(7 450 € en 2016 - 2039 € en 2015 - 2 155 € en 2014) taux : **0,01029 €/m<sup>3</sup>**

# Répartition de la facture

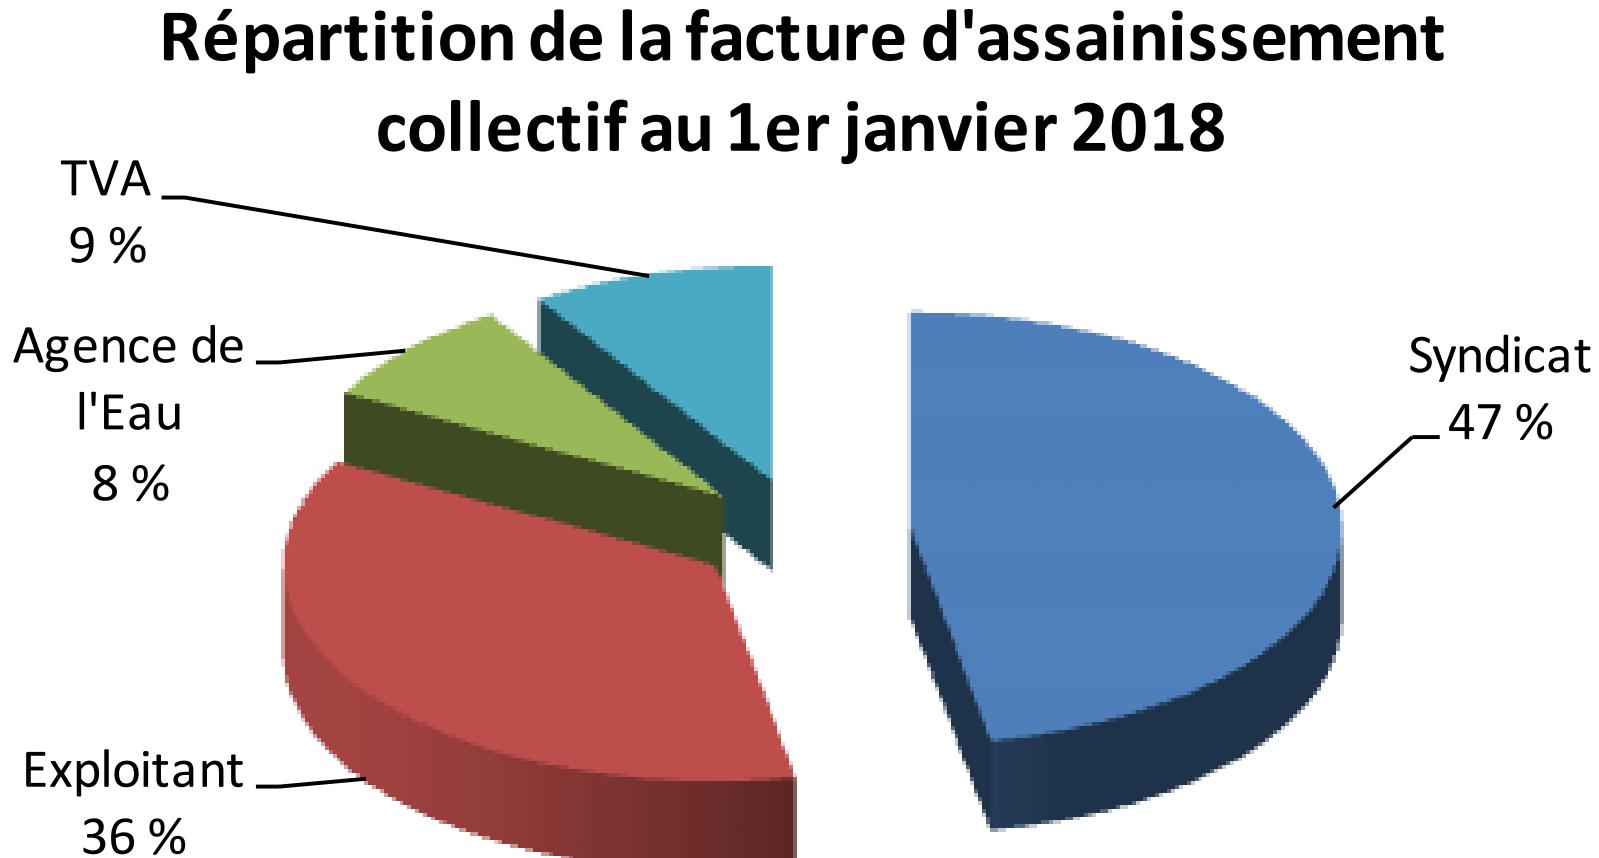


# Recettes d'exploitation

Recettes d'exploitation de l'année, en €	Syndicat	Exploitants	Redevance Modernisation des réseaux	TVA	Total
	2 609 513	2 568 476	496 238	567 423	6 241 649

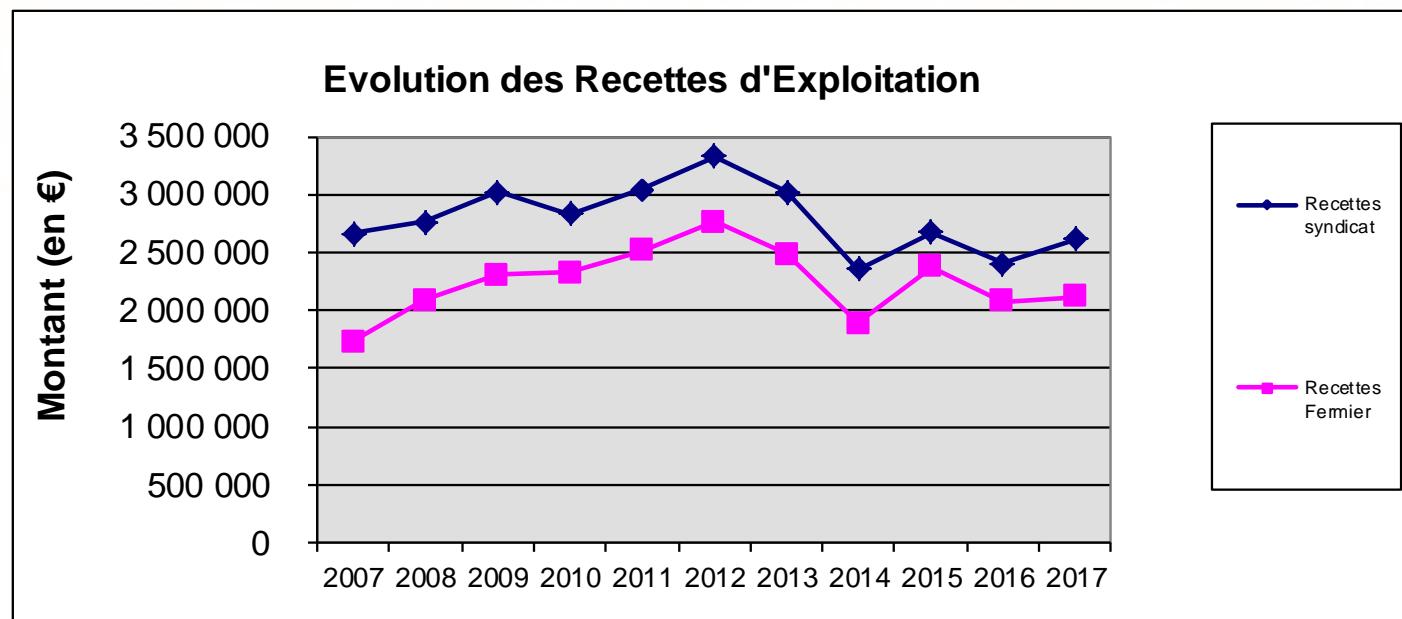

### **Extinction de la dette**

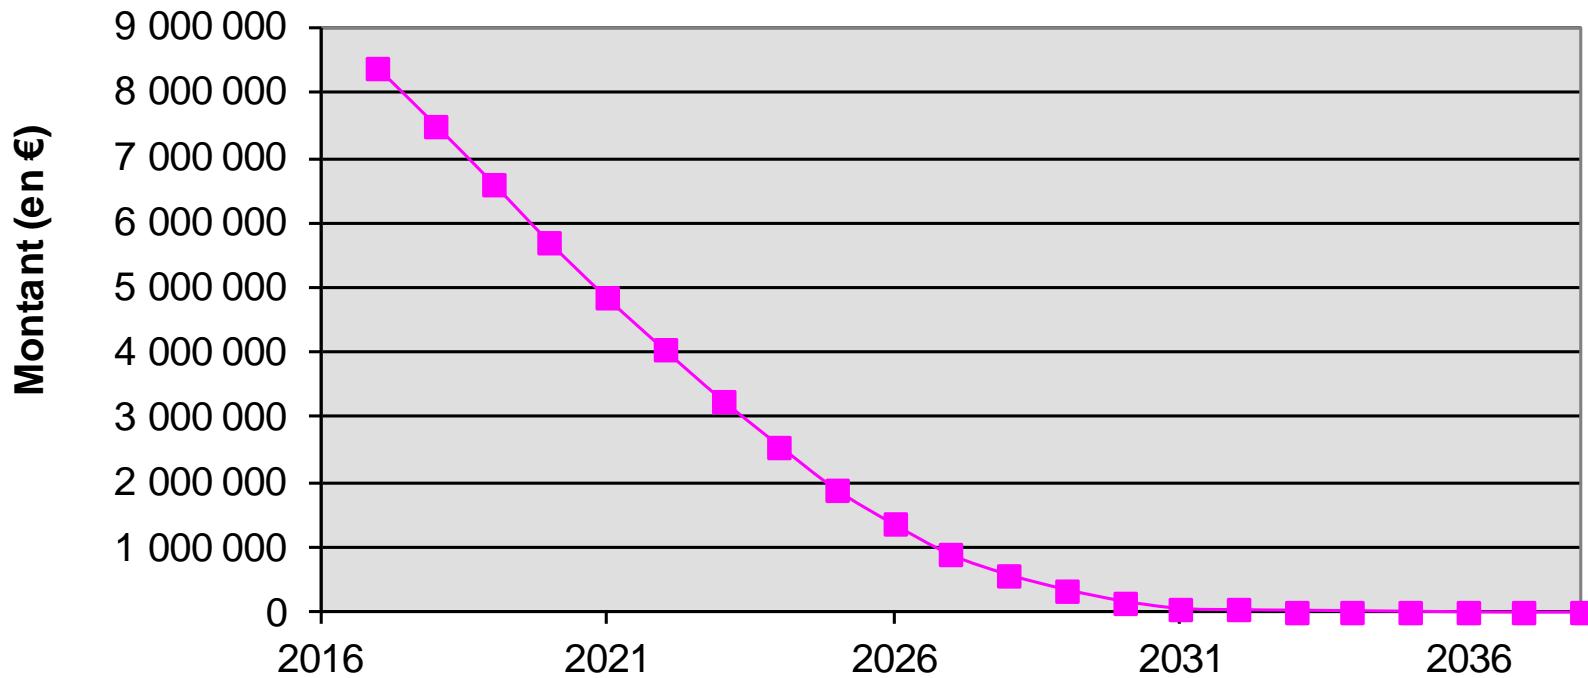

Capital restant dû au 31/12/2017 : **8 386 026 €**

Extinction : 2036

Emprunts transférés au 01/01/2018 : **1 315 881 €**

Capacité de désendettement (encours/ EB) : **3,88 ans**

**Très bon**

# Service de l'Assainissement Non Collectif


206 communes

Transfert :  
Barbaste  
Anthé, Bourlens,  
Cazideroque,  
Courbiac, Masquières,  
Thézac, Tournon

Environ **70 000**  
**habitants**

Territoires	Nombre d'installations
Brame	5 324
Nord du Lot	10 655
Nord de Marmande	5 855
Penne St Sylvestre	1 203
Porte des Landes	3 040
Sud d'Agen	5 699
Sud du Lot	8 657
Tournonais	836
<b>Total</b>	<b>41 269</b>

<b>Evaluation de la mise en œuvre du service ANC</b>	<b>Valeur de l'indice</b>	<b>Application au syndicat</b>
<b>Eléments obligatoires</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
- Délimitation des zonages d'assainissement par délibération	20	20
- Application d'un règlement du service public d'ANC	20	20
- Pour les installations neuves ou à réhabiliter : délivrance de rapports de vérification de l'exécution des travaux	30	30
- Pour les autres installations : délivrance de rapports de visite	30	30

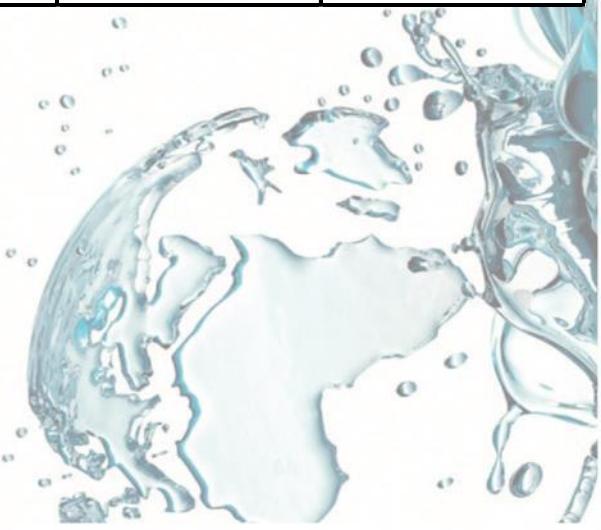


# Service de l'assainissement non collectif

1. Indicateurs techniques
2. Indicateurs financiers



# 1. Instruction de dossiers


Nombre de dossiers instruits	2013	2014	2015	2016	2017
Permis de construire	362	370	347	357	414
Certificats d'urbanisme	119	121	132	210	186
Permis d'aménager	9	4	5	2	4
Déclarations de travaux	10	10	14	3	14
Réhabilitations hors permis	227	229	220	255	305
Réhabilitations subventionnées	39	0	57	107	64
<b>TOTAL</b>	<b>766</b>	<b>734</b>	<b>775</b>	<b>934</b>	<b>987</b>

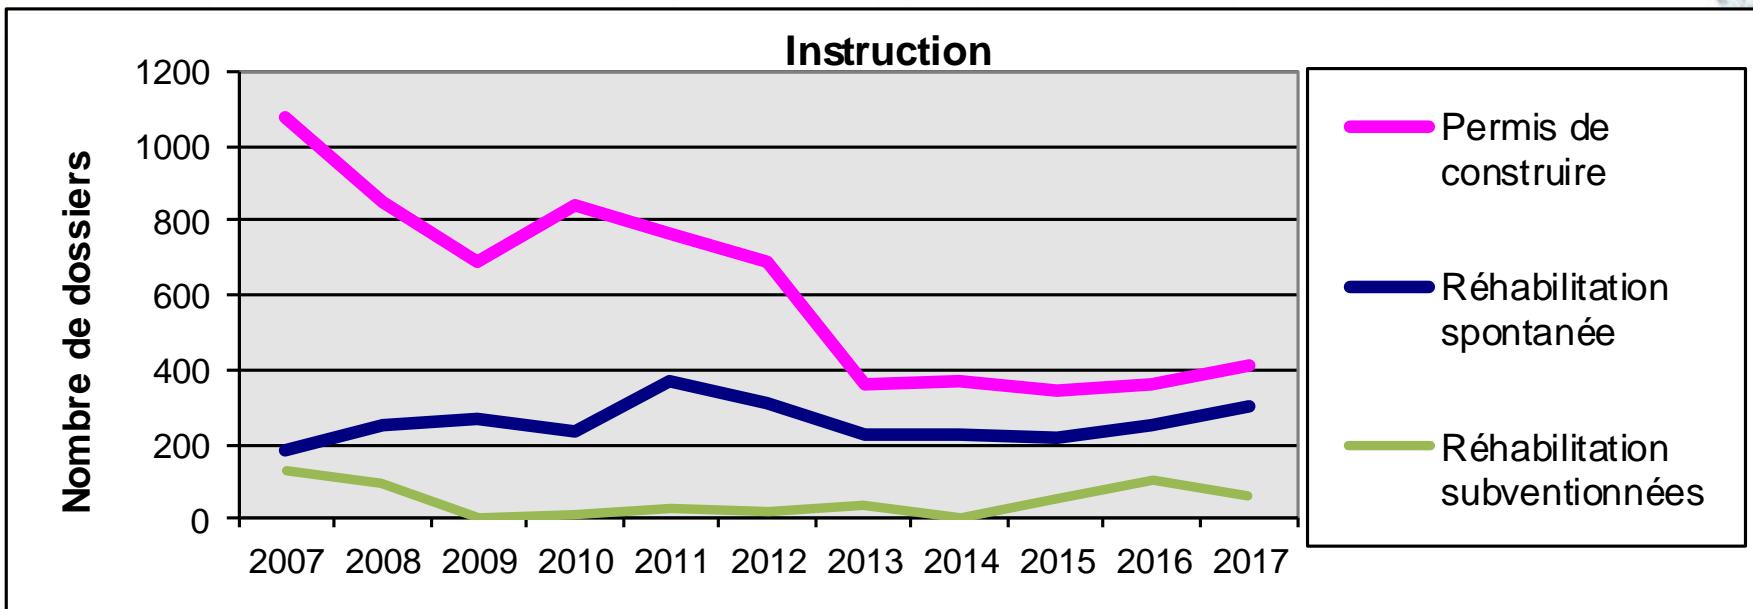

# Instruction de dossiers


Grenelle 2 - 1er mars 2012

attestation de la conformité du projet comme pièce obligatoire  
au permis de construire

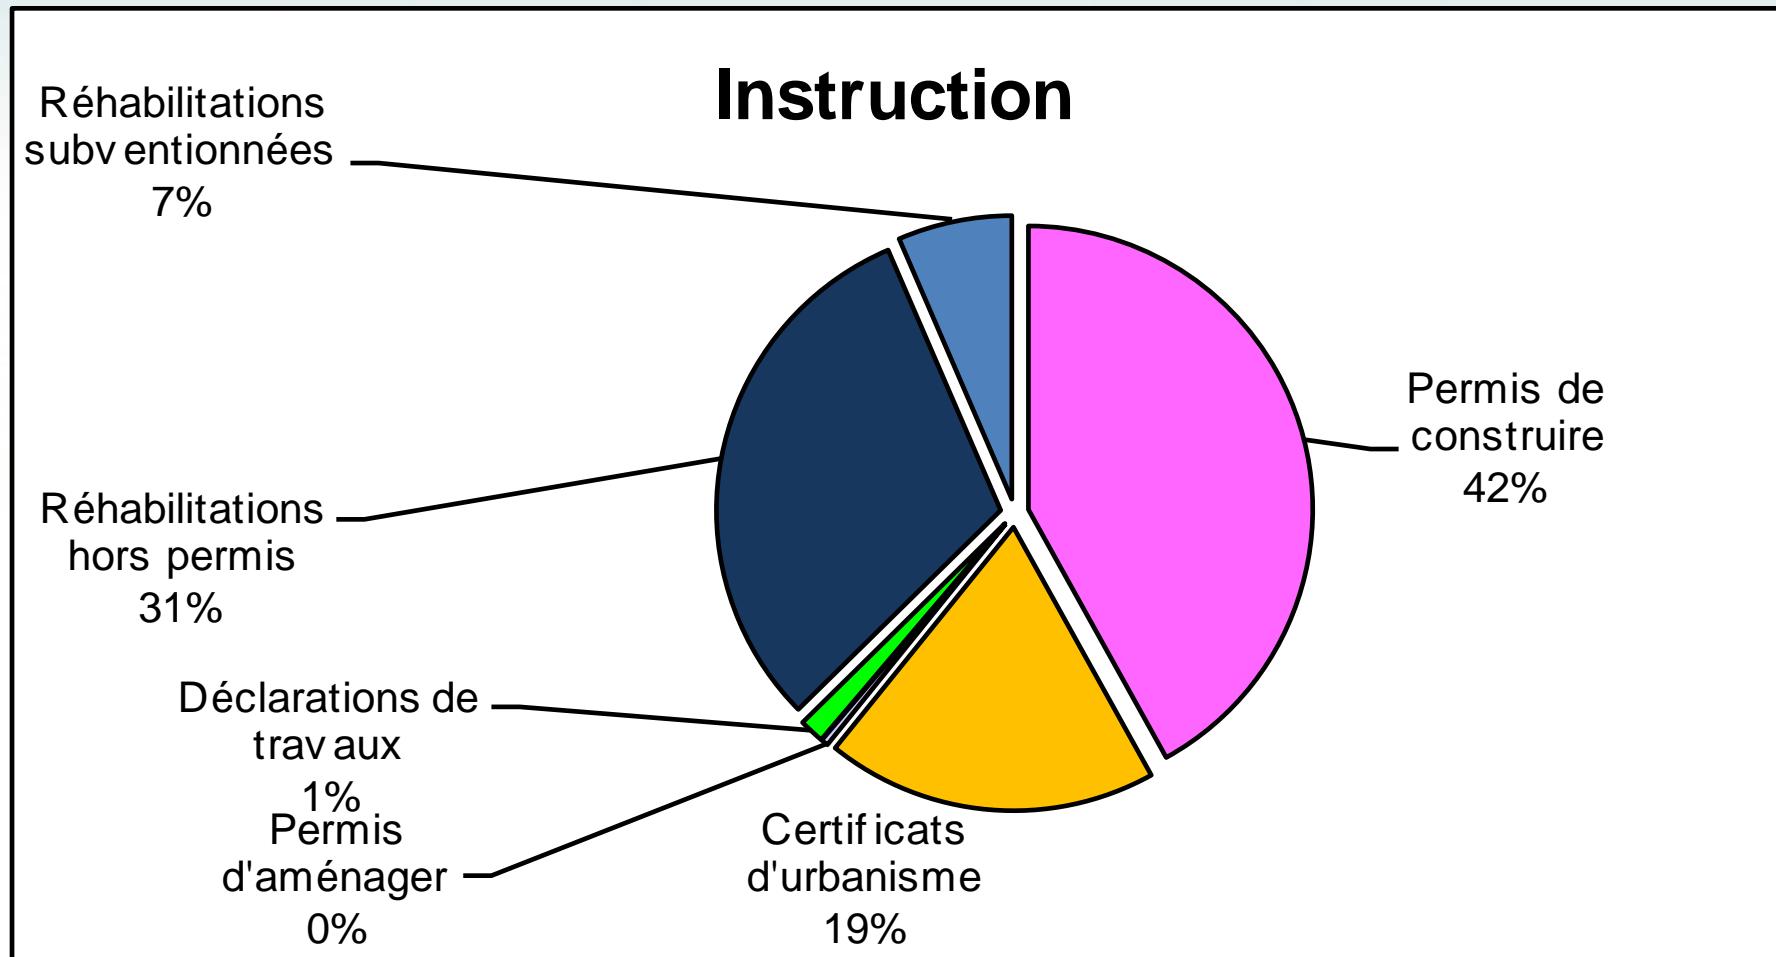

## 2. Visites de terrain



Nombre d'interventions	2013	2014	2015	2016	2017
Contentieux - probleme voisinage	18	19	20	1	1
					18
Conseil réhabilitation	479	326	208	319	325
Programme subventionné	73	0	82	123	27
Total	570	345	310	443	<b>371</b>

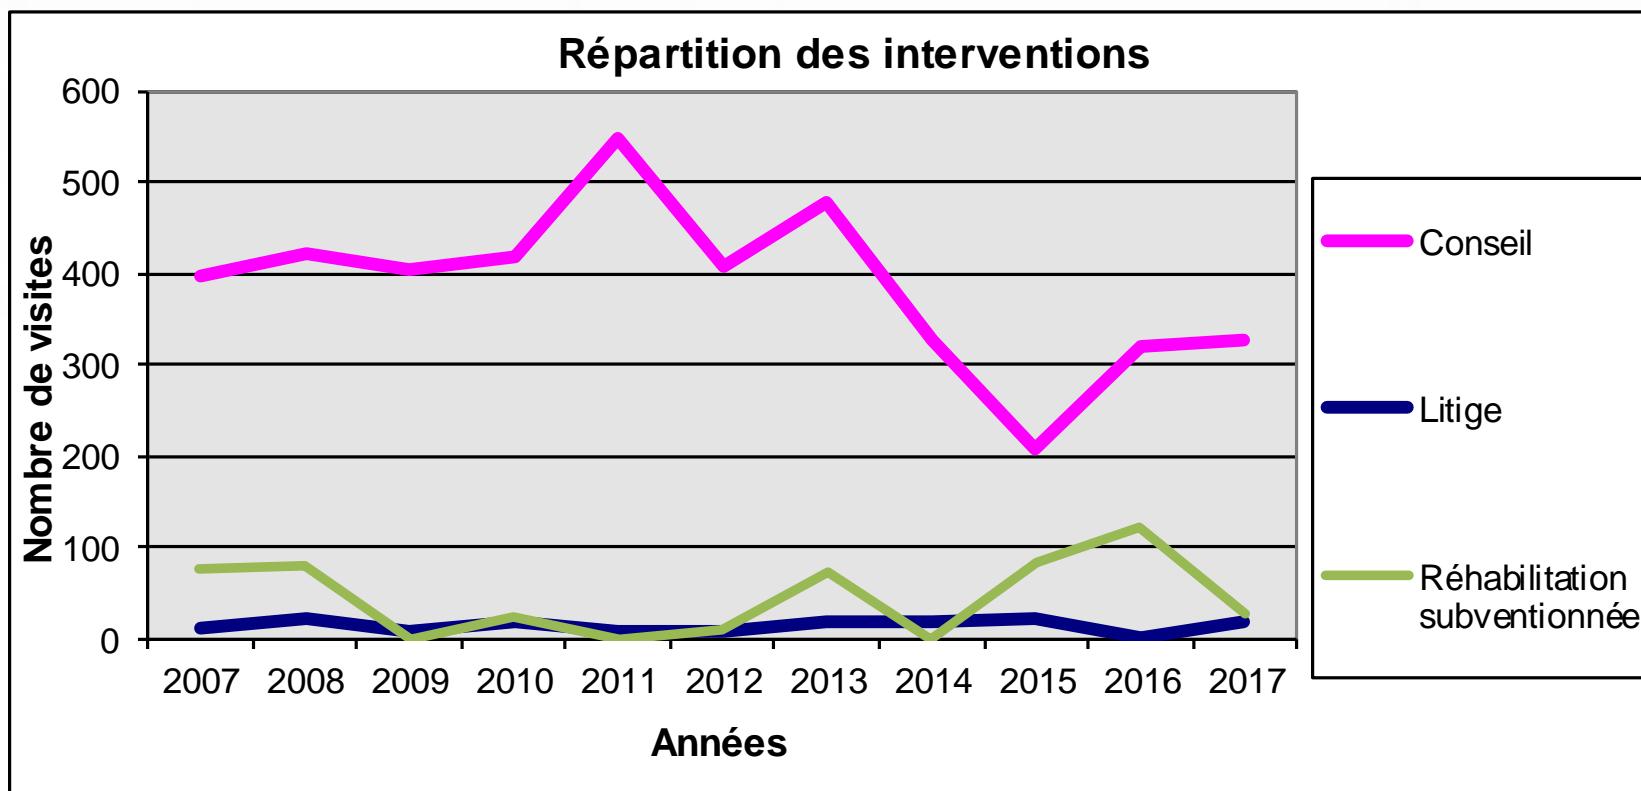

# 3. Contrôles des installations


Contrôle du neuf :

Nombre de contrôles	2013	2014	2015	2016	2017
Permis de Construire	340	396	232	211	242
Réhabilitation	184	169	201	201	242
Réhabilitation subventionnée	13	6	44	81	121
<b>TOTAL</b>	<b>537</b>	<b>571</b>	<b>477</b>	<b>493</b>	<b>605</b>

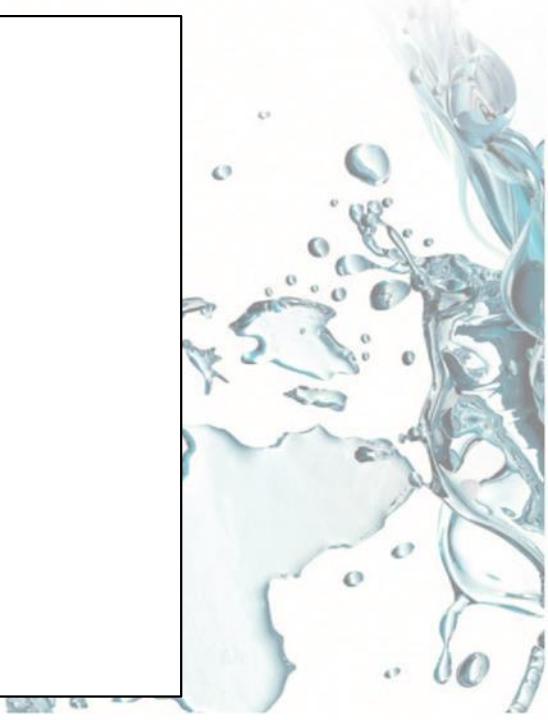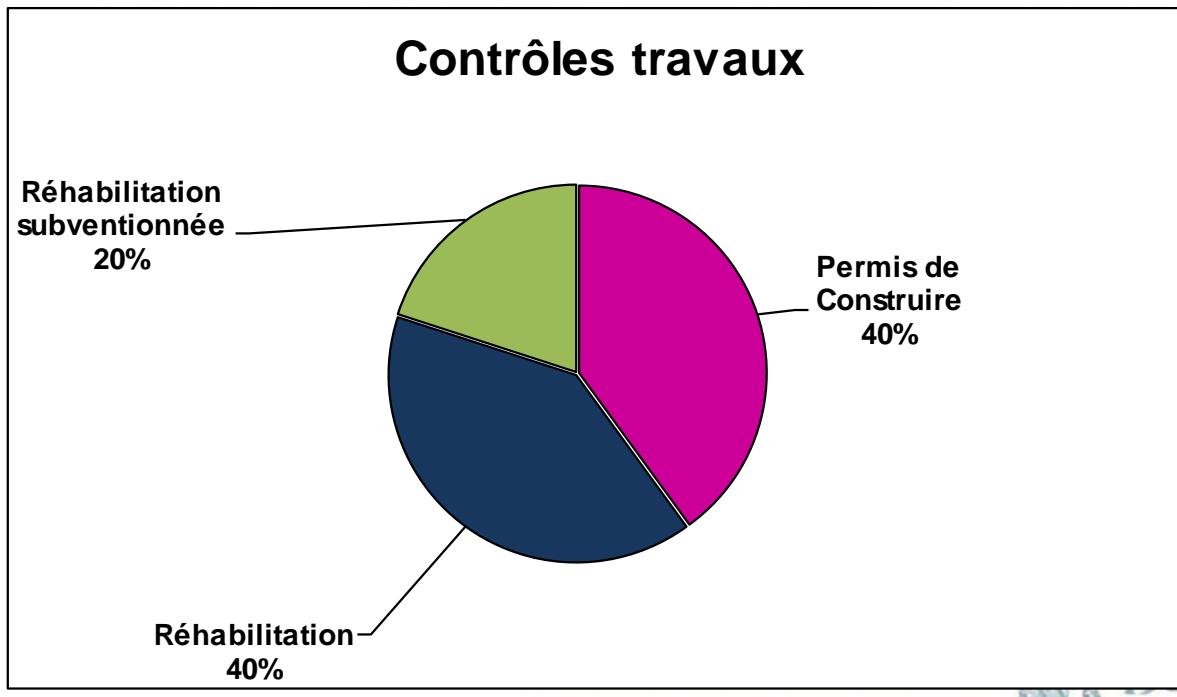


# Nouvelles filières agréées depuis l'arrêté du 7 septembre 2009 :

## Types de dispositifs installés en 2017

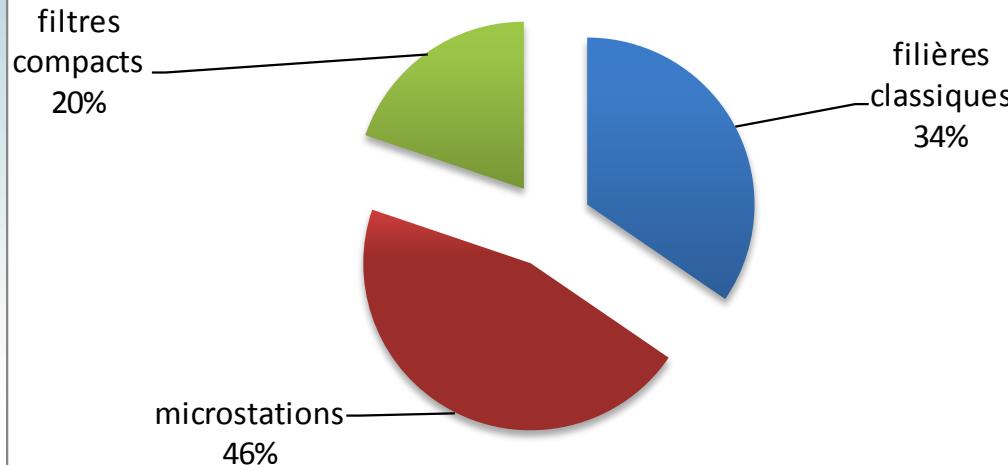

## Répartition des installations neuves en pourcentage


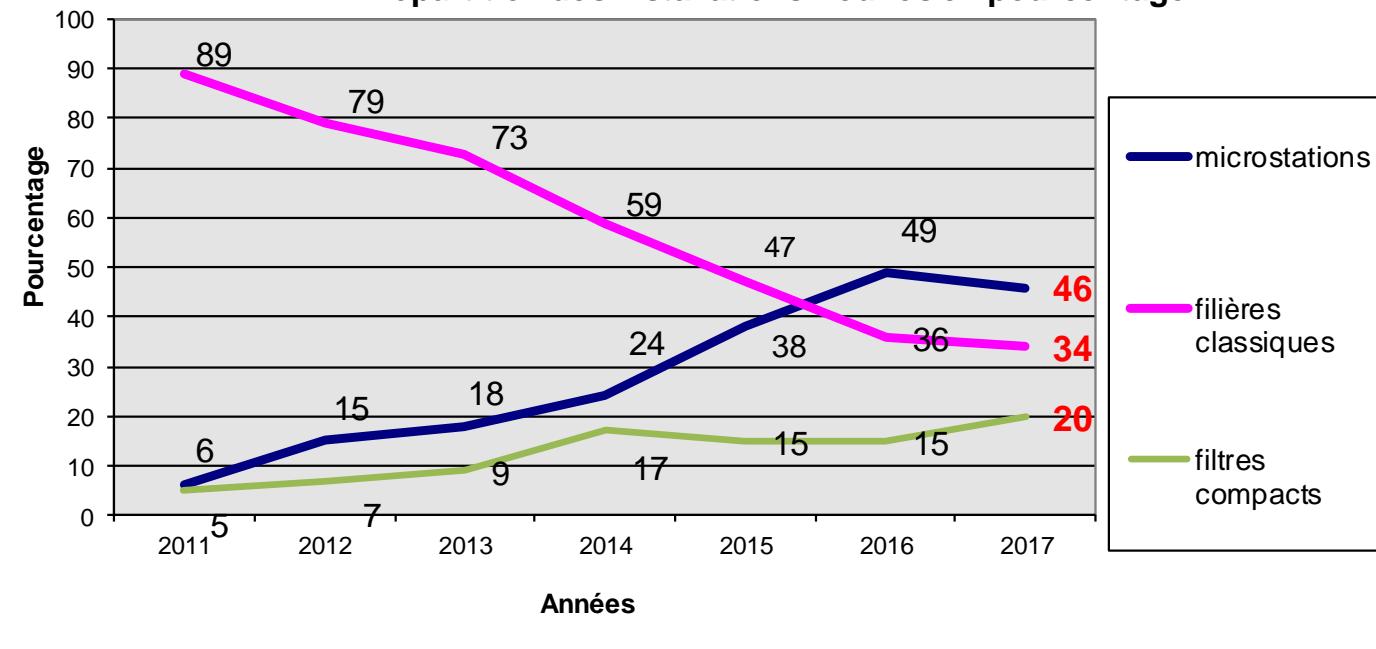


# Contrôle périodique de bon fonctionnement :

2<sup>ème</sup> passage fini en 2014

Ventes : document obligatoire depuis le 1er janvier 2011


Nombre de contrôles	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017
bon fonctionnement	6 663	4 191	0	2 900	5 523
ventes	427	493	708	922	1 035
<b>TOTAL</b>	<b>7 090</b>	<b>4 684</b>	<b>708</b>	<b>3 822</b>	<b>6 558</b>

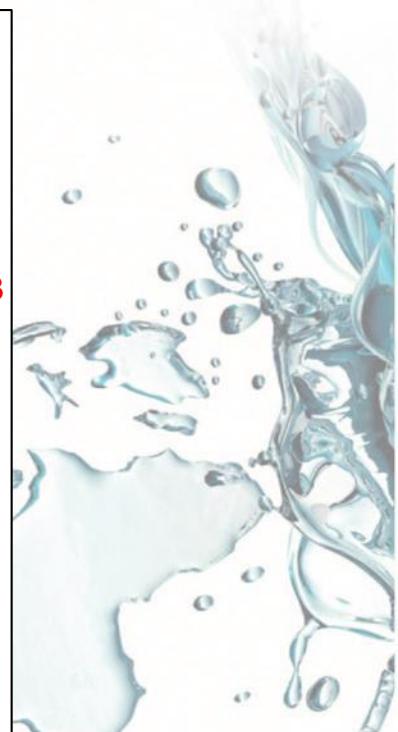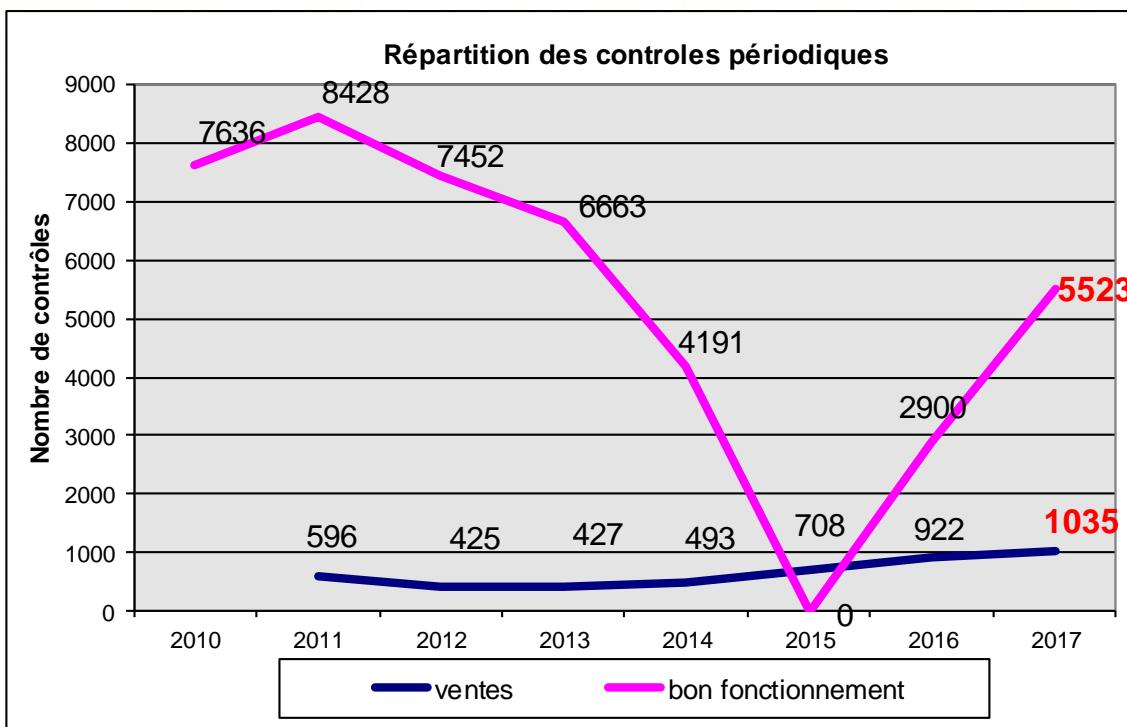

# 5. Conformité

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Nombre d'installations</b>	<b>39 245</b>	<b>39 245</b>	<b>34 961</b>	<b>35 355</b>	<b>35 355</b>	<b>39 855</b>	<b>41 081</b>
conformes au 1er diagnostic	10 208					1 835	2 207
réhabilitations ou installations neuves conformes	244	243	207	169	450	454	454
<b>taux de conformité</b>	<b>27,2</b>	<b>27,8</b>	<b>31,8</b>	<b>31,9</b>	<b>33,2</b>	<b>35,18</b>	<b>36,14</b>

**Evolution du taux de conformité des installations**

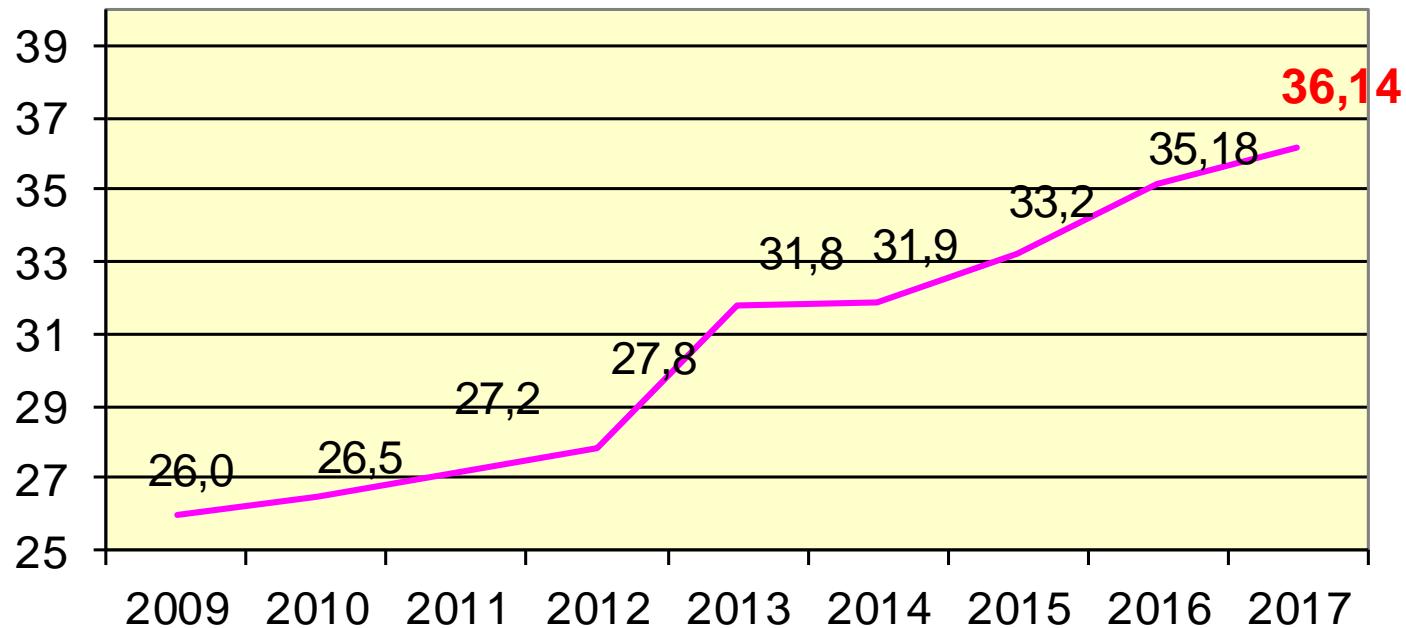

# Service de l'assainissement non collectif

1. Indicateurs techniques
2. Indicateurs financiers




# Tarifs 2017 et 2018

- Redevance instruction de dossiers (permis de construire, réhabilitation spontanée) donnant lieu à des travaux d'assainissement non collectif :
  - **100 € net**
- Redevance instruction de dossiers installations >20eh:
  - **200 € net**
- Redevance contrôle périodique de bon fonctionnement :
  - **6,5 € net** par semestre
  - **78 € net** pour les propriétaires non raccordés au réseau d'eau potable
- Redevance contrôle diagnostic vente :
  - **100 € net**
  - **50 € net** pour une contre visite



# Rapport sur l'eau disponible sur le site internet : [www.eau47.fr](http://www.eau47.fr)

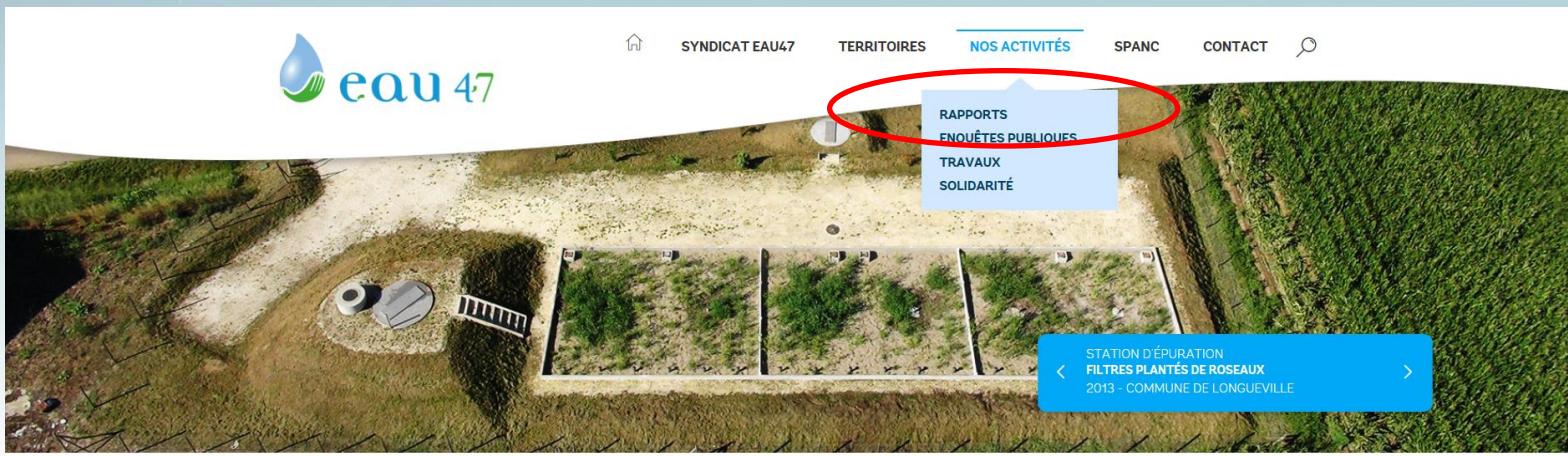

Découvrez le nouveau site d'EAU47 !

**ACTUALITÉS**

DIAGNOSTICS DE FORAGES D'EAU POTABLE

Au printemps 2016, Eau47 a dû procéder en urgence à la réhabilitation complète du forage de Néguenou, à Prayssas. Ces travaux ont pu se faire sans gêne pour les abonnés, grâce à d'autres ressources du Syndicat...

VOIR TOUTES LES ARTICLES → LIRE LA SUITE

DE QUEL TERRITOIRE DÉPENDEZ-VOUS ?

Quels élus sont en charge de votre territoire ? Qui contacter ? Quels tarifs sont appliqués ?

Votre commune ou code postal

**LES TARIFS 2017**

Téléchargez au format PDF les tarifs de l'eau potable, assainissement collectif et non collectif.

→ TÉLÉCHARGEZ LES TARIFS

**LE SPANC**

Vous souhaitez mettre en place ou faire contrôler un assainissement non collectif...

ACCÉDEZ À TOUTES LES INFOS

Ou faites votre demande en ligne

Choisissez votre demande ↓

**QUIZZ** 1 / 13

Une station d'épuration est bruyante et odorante

Vrai  Faux

**LA VIDÉO**

Le SPANC

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT DU LOT-ET-GARONNE

997, Avenue du Docteur Jean Bru  
Bâtiment B  
47 031 AGEN CEDEX

Tél : 05 53 68 44 00

NOUS CONTACTER

Syndicat Eau47  
Le SPANC  
Nos activités

Offres d'emploi  
Inf'Eau - Pédagogie  
Nos articles

Qualité de l'eau  
Marchés publics  
Médiation de l'eau

EXTRANET - ACCÈS RÉSERVÉ

Votre identifiant

Votre mot de passe

CONNEXION

mot de passe ou identifiant oublié ?  
contactez-nous

NEWSLETTER Restez informés !

Saisissez votre email

INSCRIPTION

YouTube

Suivez-nous sur

